


# 千早二丁目児童遊園

豊島区立千早社会教育会館

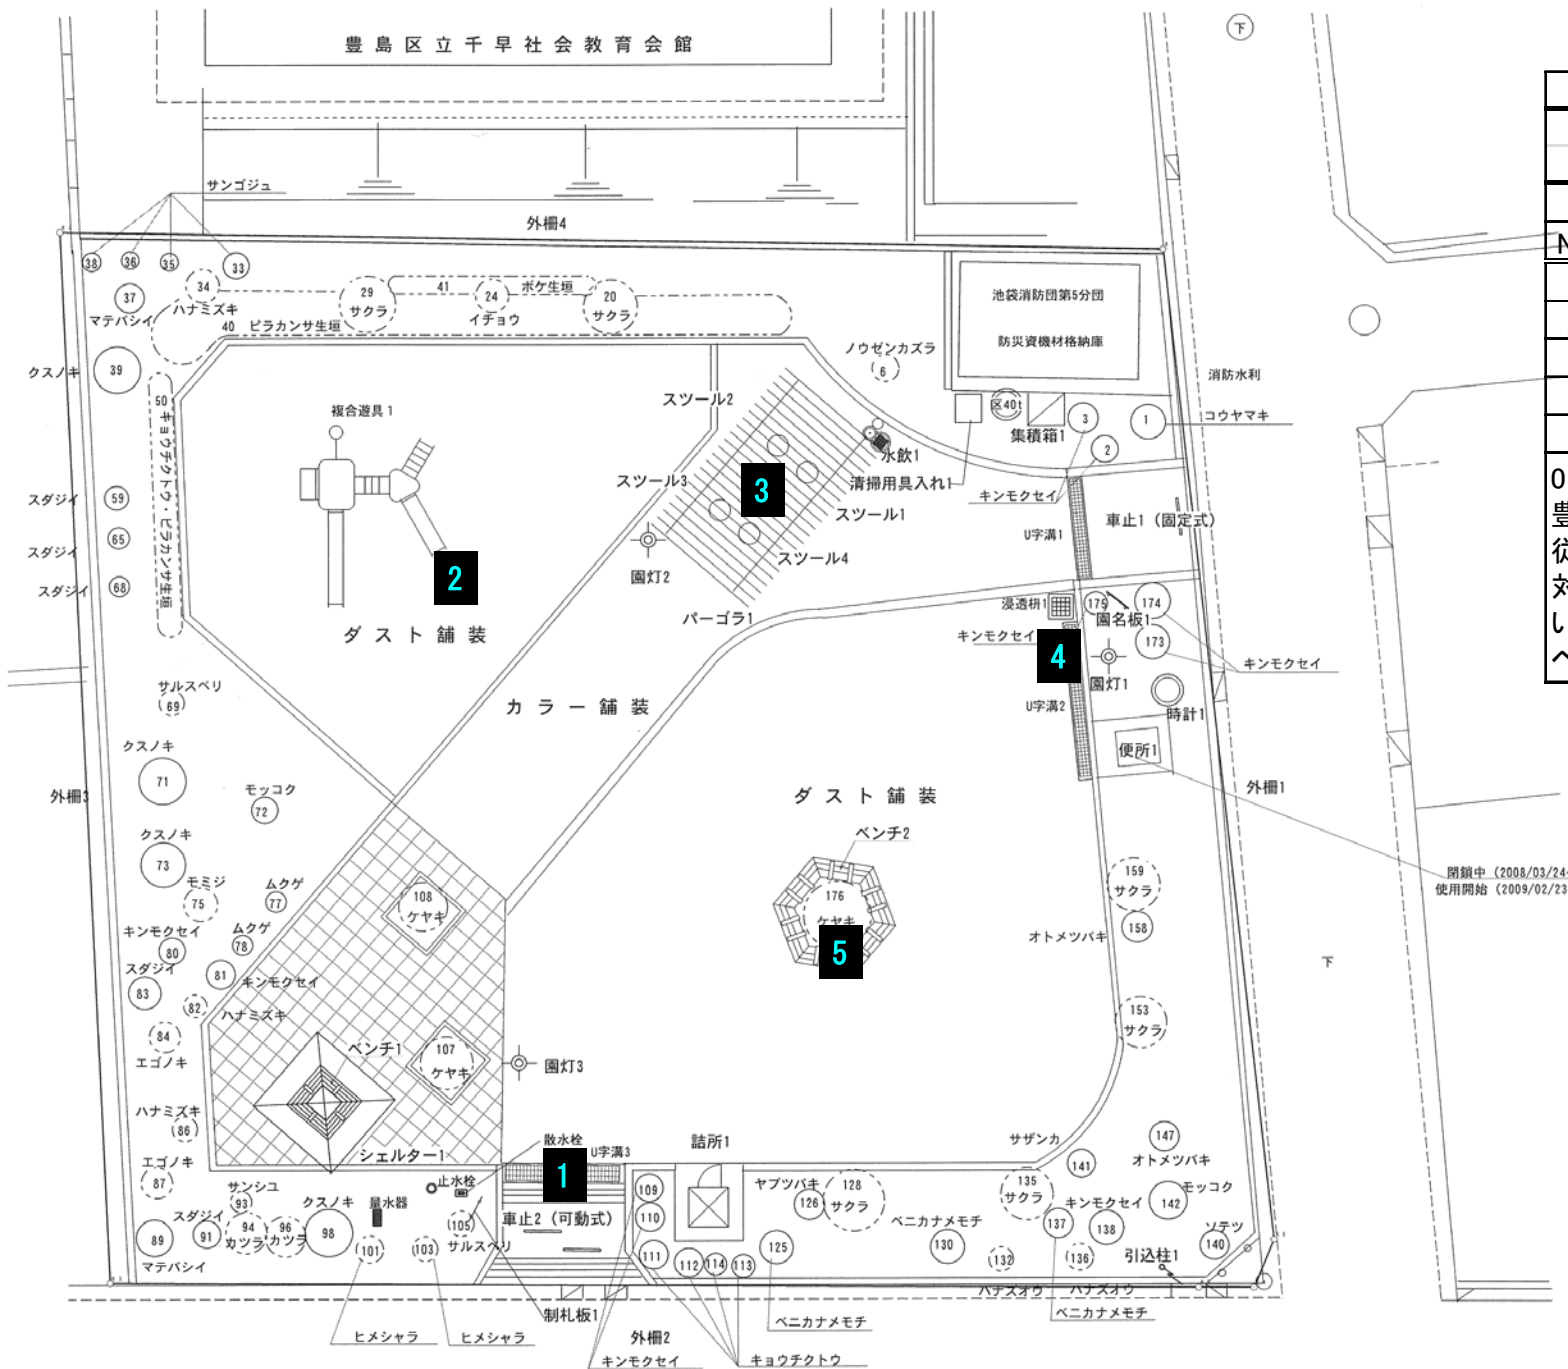

5月14日測定			
千早二丁目児童遊園 (千早2-35-15)			
測定地点		結果 (μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	側溝	0.09	0.09
2	すべり台降り口	0.11	0.09
3	パーゴラ下	0.10	0.09
4	側溝	0.12	0.09
5	樹木根元	0.23	0.10

0.23 μSv/h以上の場所については、豊島区放射性物質対策ガイドラインに従い、対応を実施する。対応の結果については、「局所的に高い値を計測した場所に関する対応」のページをご覧ください。

閉鎖中 (2008/03/24~)  
使用開始 (2009/02/23~)