


池袋三丁目児童遊園

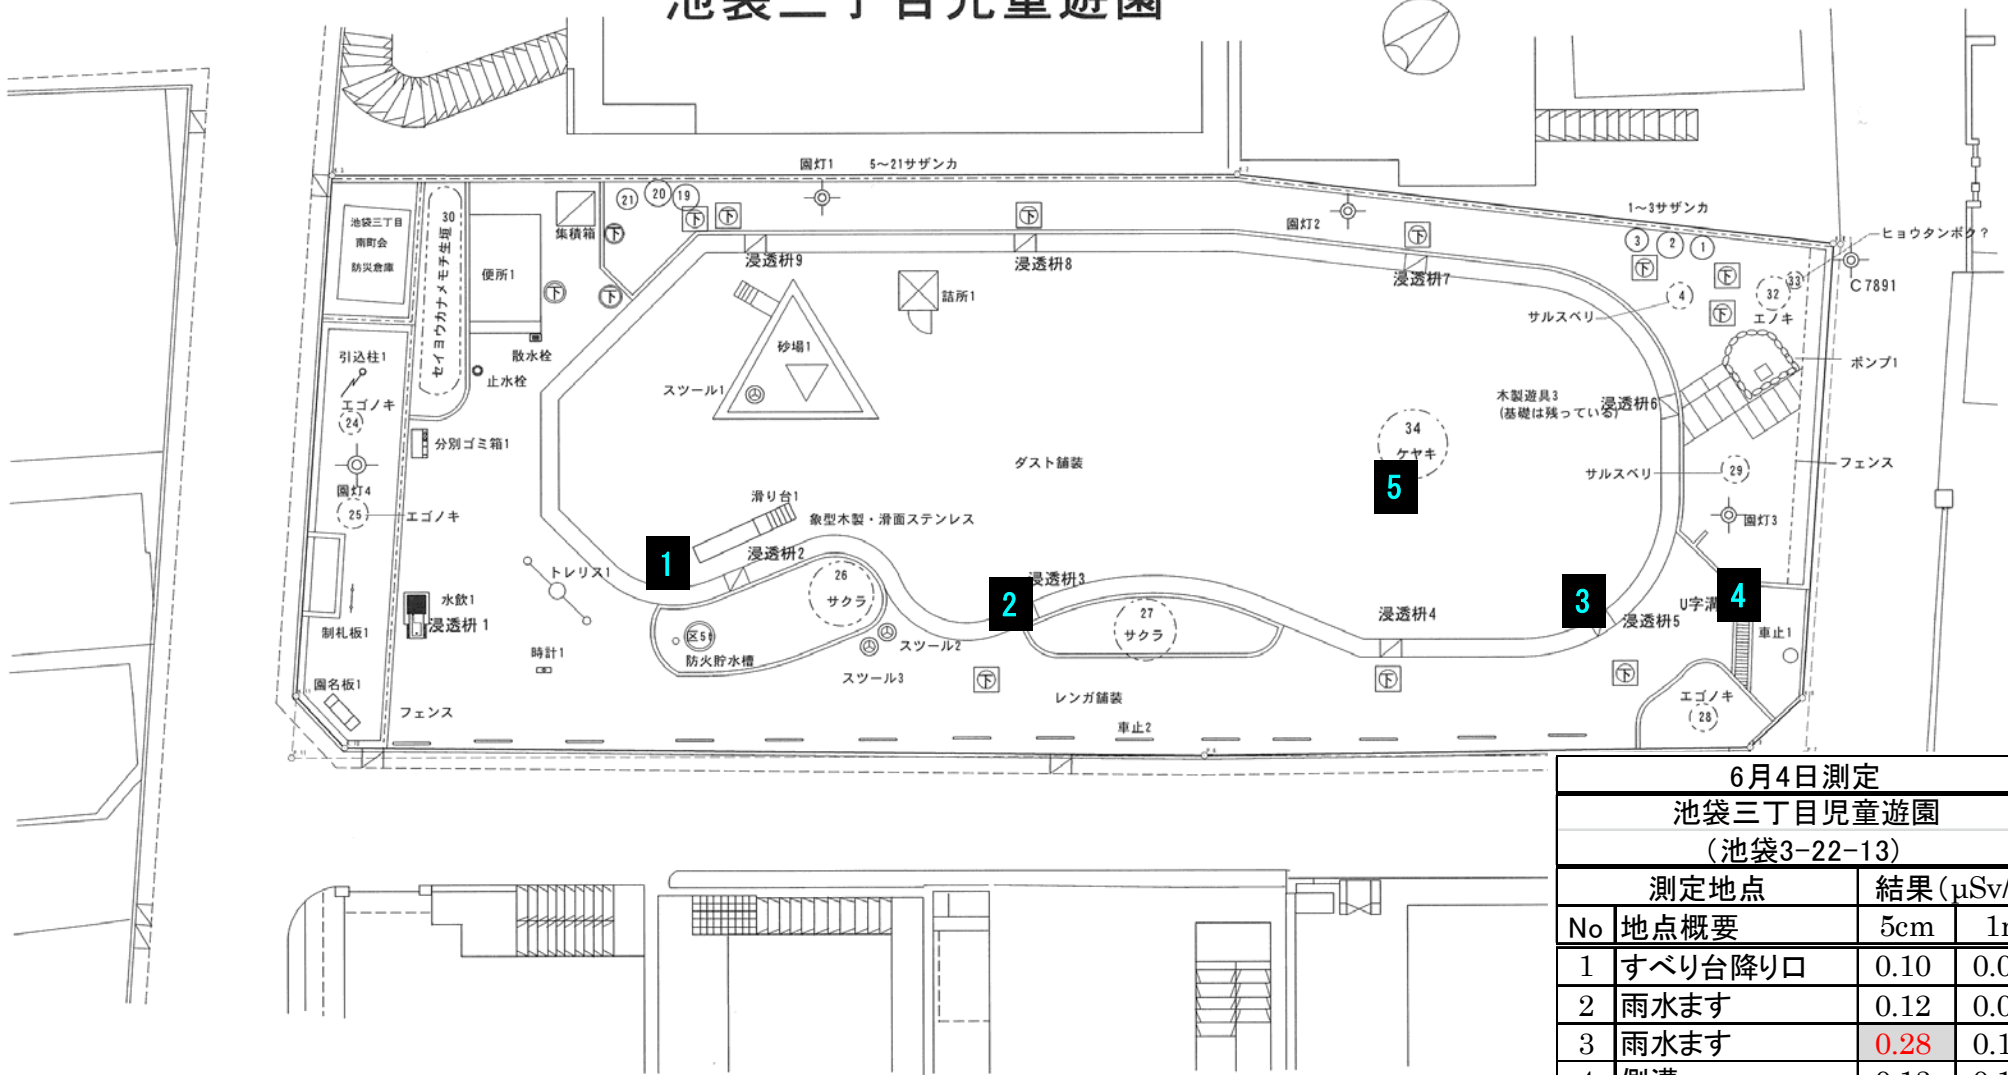

6月4日測定			
池袋三丁目児童遊園			
(池袋3-22-13)			
測定地点		結果 (μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	すべり台降り口	0.10	0.08
2	雨水ます	0.12	0.08
3	雨水ます	0.28	0.11
4	側溝	0.13	0.10
5	樹木根元	0.18	0.09

0.23 μSv/h以上の場所については、豊島区放射性物質対策ガイドラインに従い、対応を実施する。
 対応の結果については、「局所的に高い値を計測した場所に関する対応」のページをご覧ください。