


北大塚二丁目児童遊園

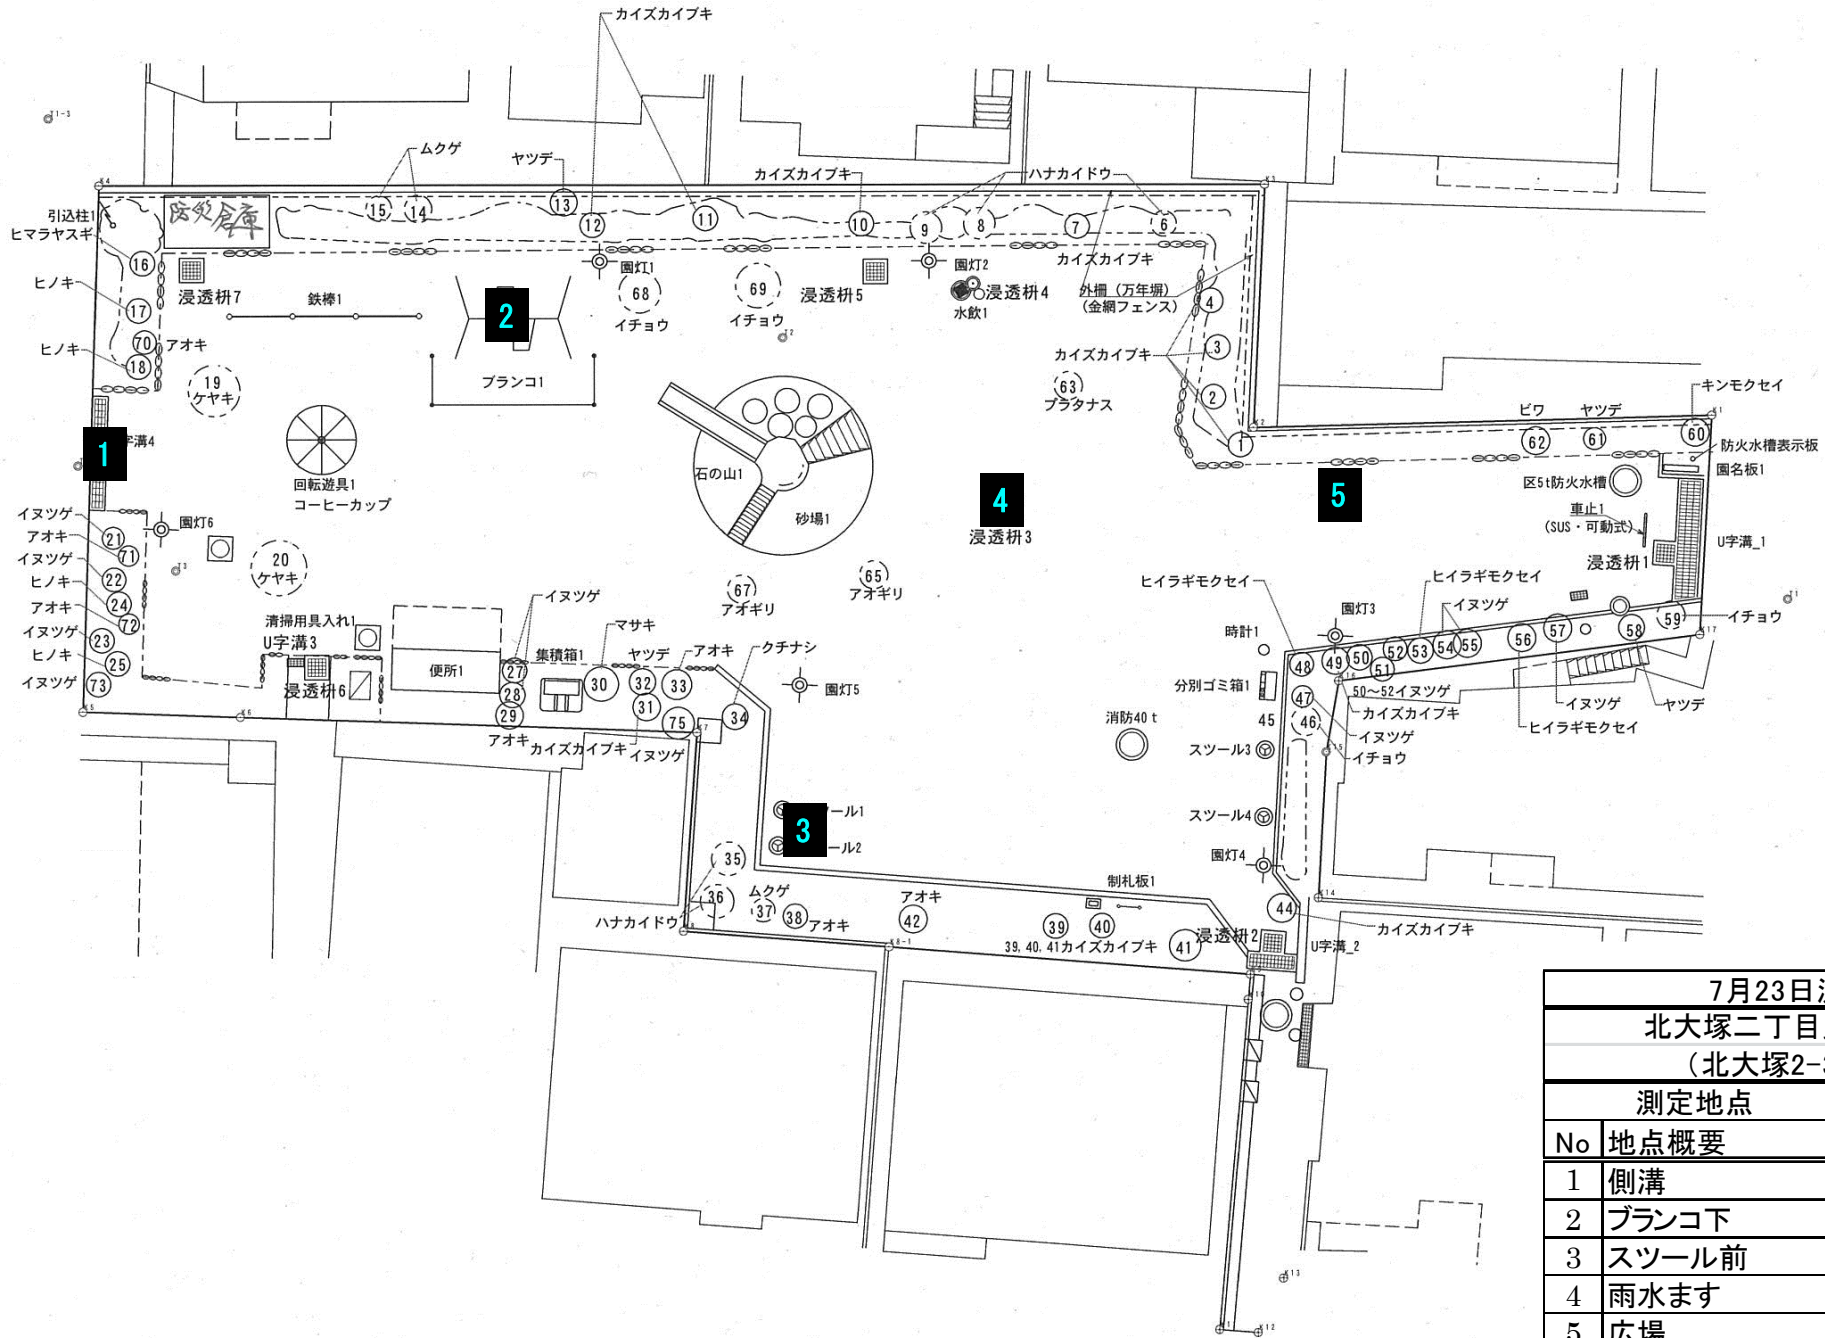

7月23日測定 北大塚二丁目児童遊園 (北大塚2-34-2)			
測定地点		結果 (μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	側溝	0.09	0.08
2	プランコ下	0.06	0.07
3	スツール前	0.07	0.08
4	雨水ます	0.07	0.06
5	広場	0.08	0.07