


5月30日測定			
南長崎三丁目児童遊園			
(南長崎3-4-5)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	側溝	0.10	0.08
2	ブランコ下	0.08	0.08
3	すべり台降り口	0.08	0.07
4	鉄棒下	0.10	0.07
5	遊具下	0.08	0.06

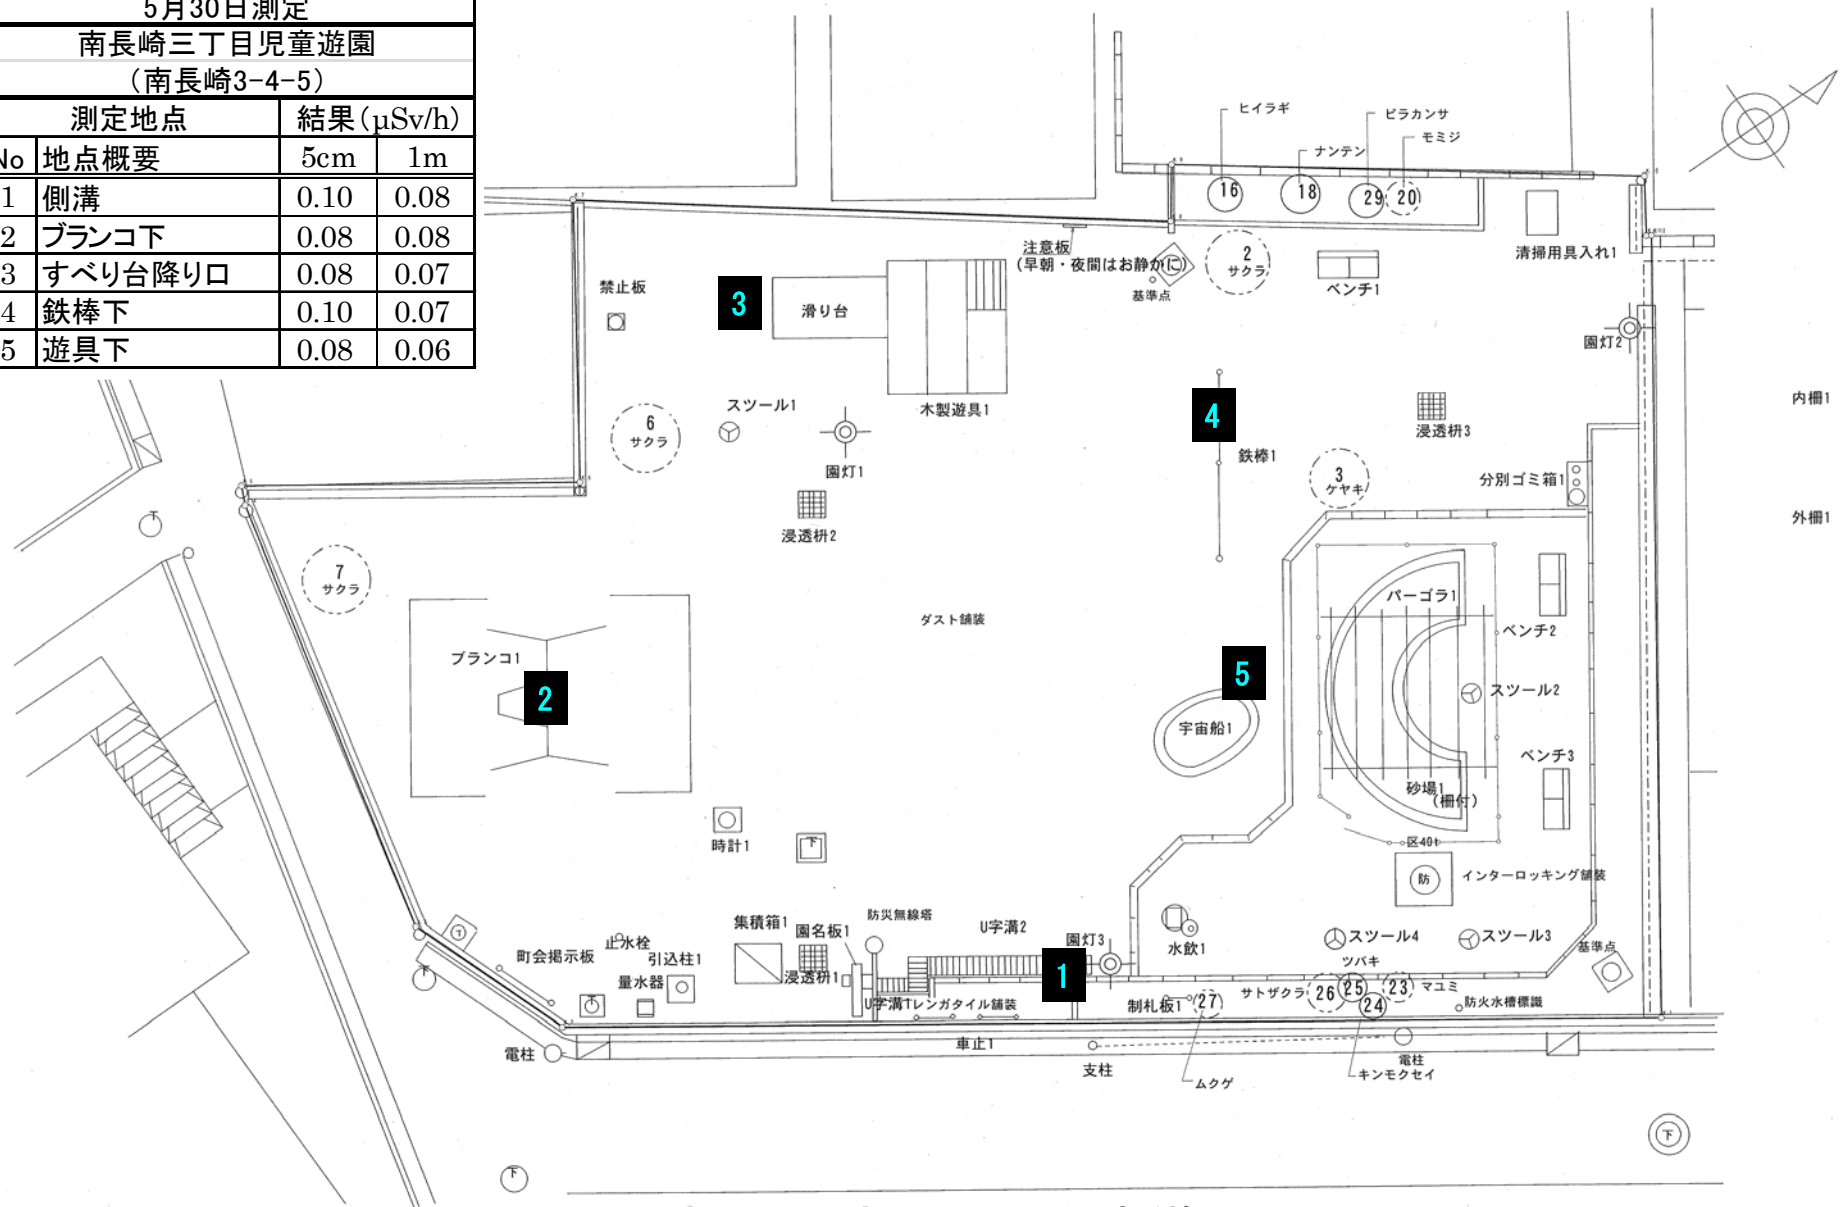

南長崎三丁目児童遊園