


南長崎公園

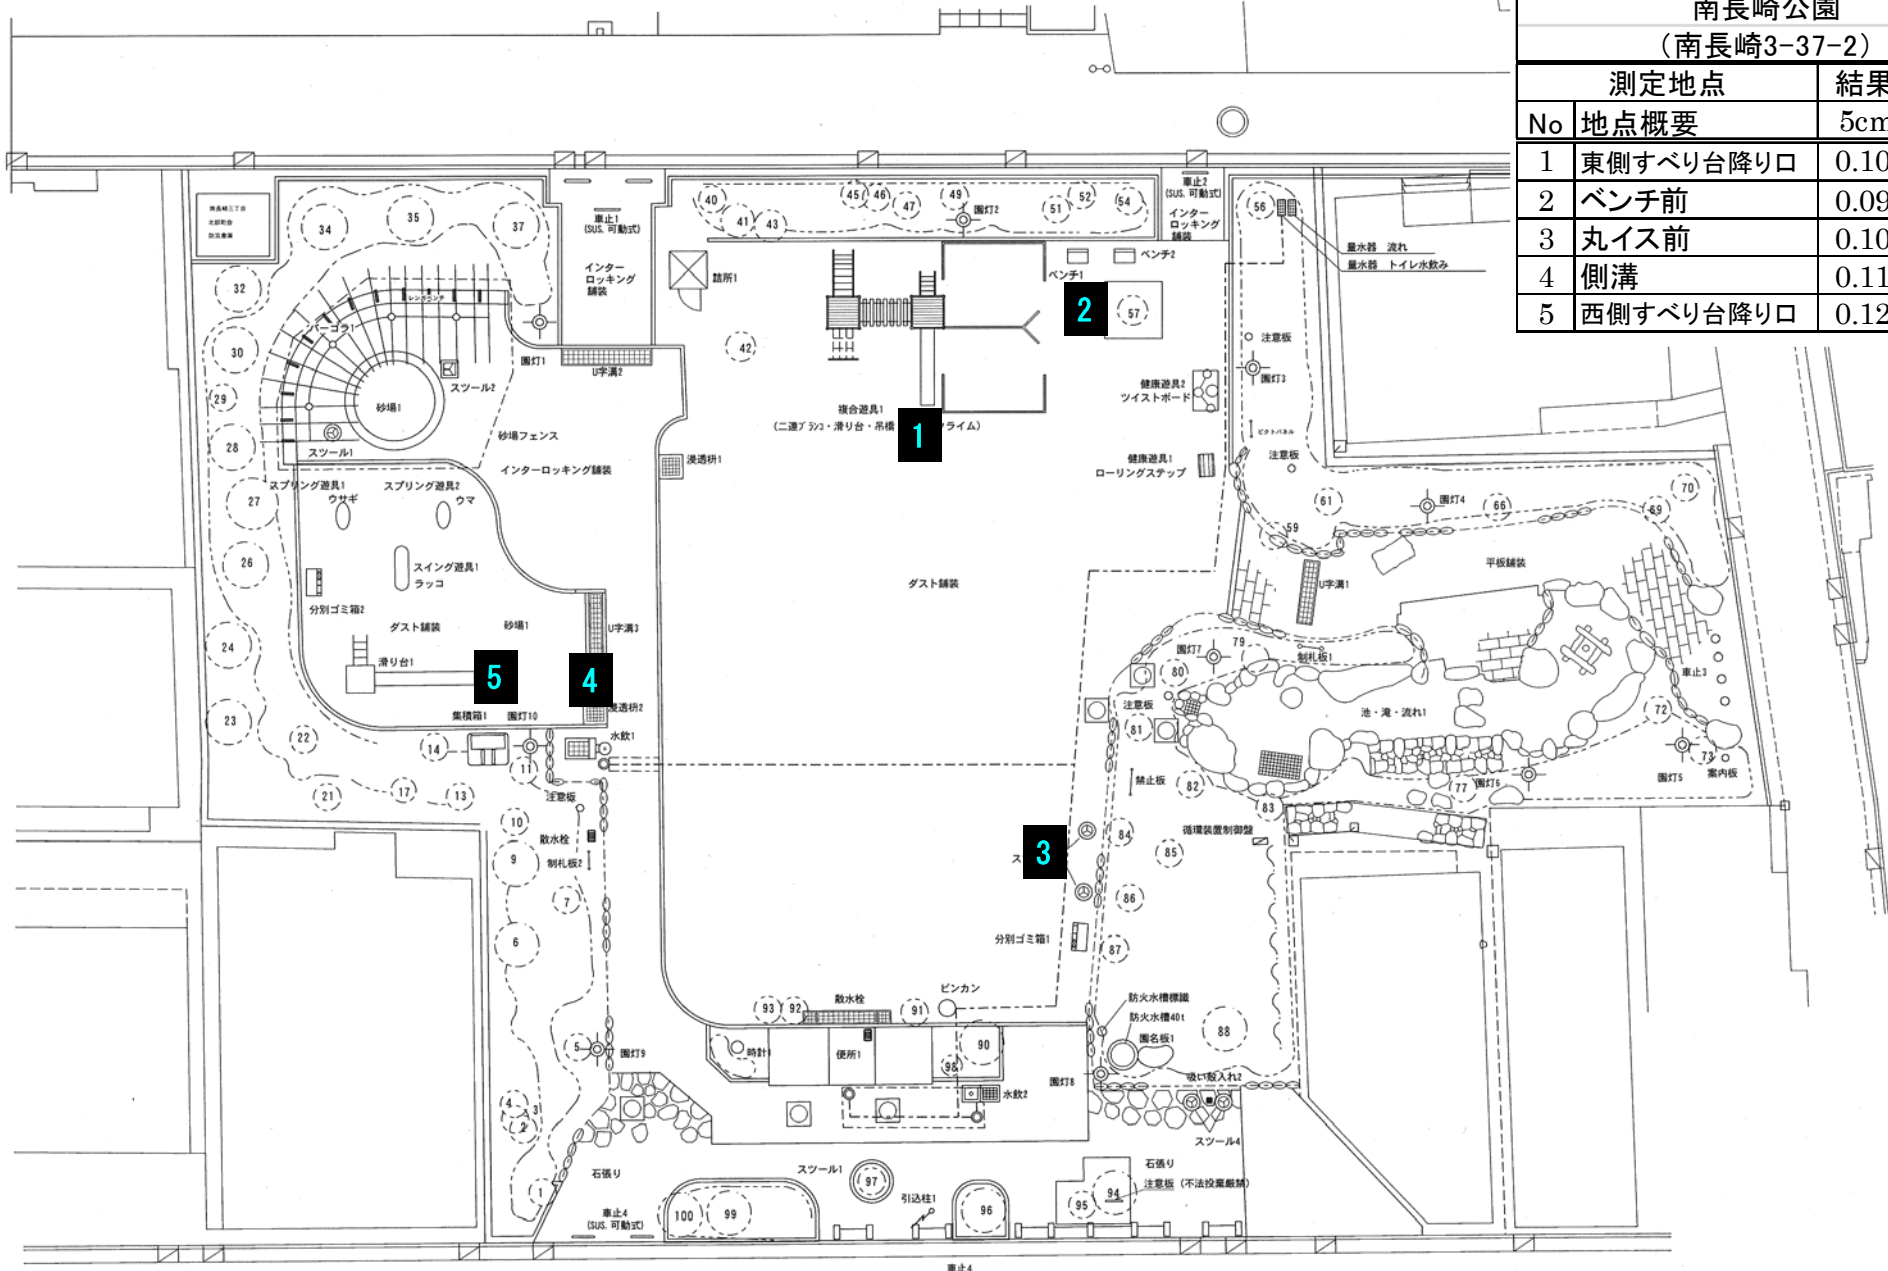

5月30日測定			
南長崎公園			
(南長崎3-37-2)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	東側すべり台降り口	0.10	0.07
2	ベンチ前	0.09	0.08
3	丸イス前	0.10	0.08
4	側溝	0.11	0.08
5	西側すべり台降り口	0.12	0.08