


南長崎二丁目児童遊園

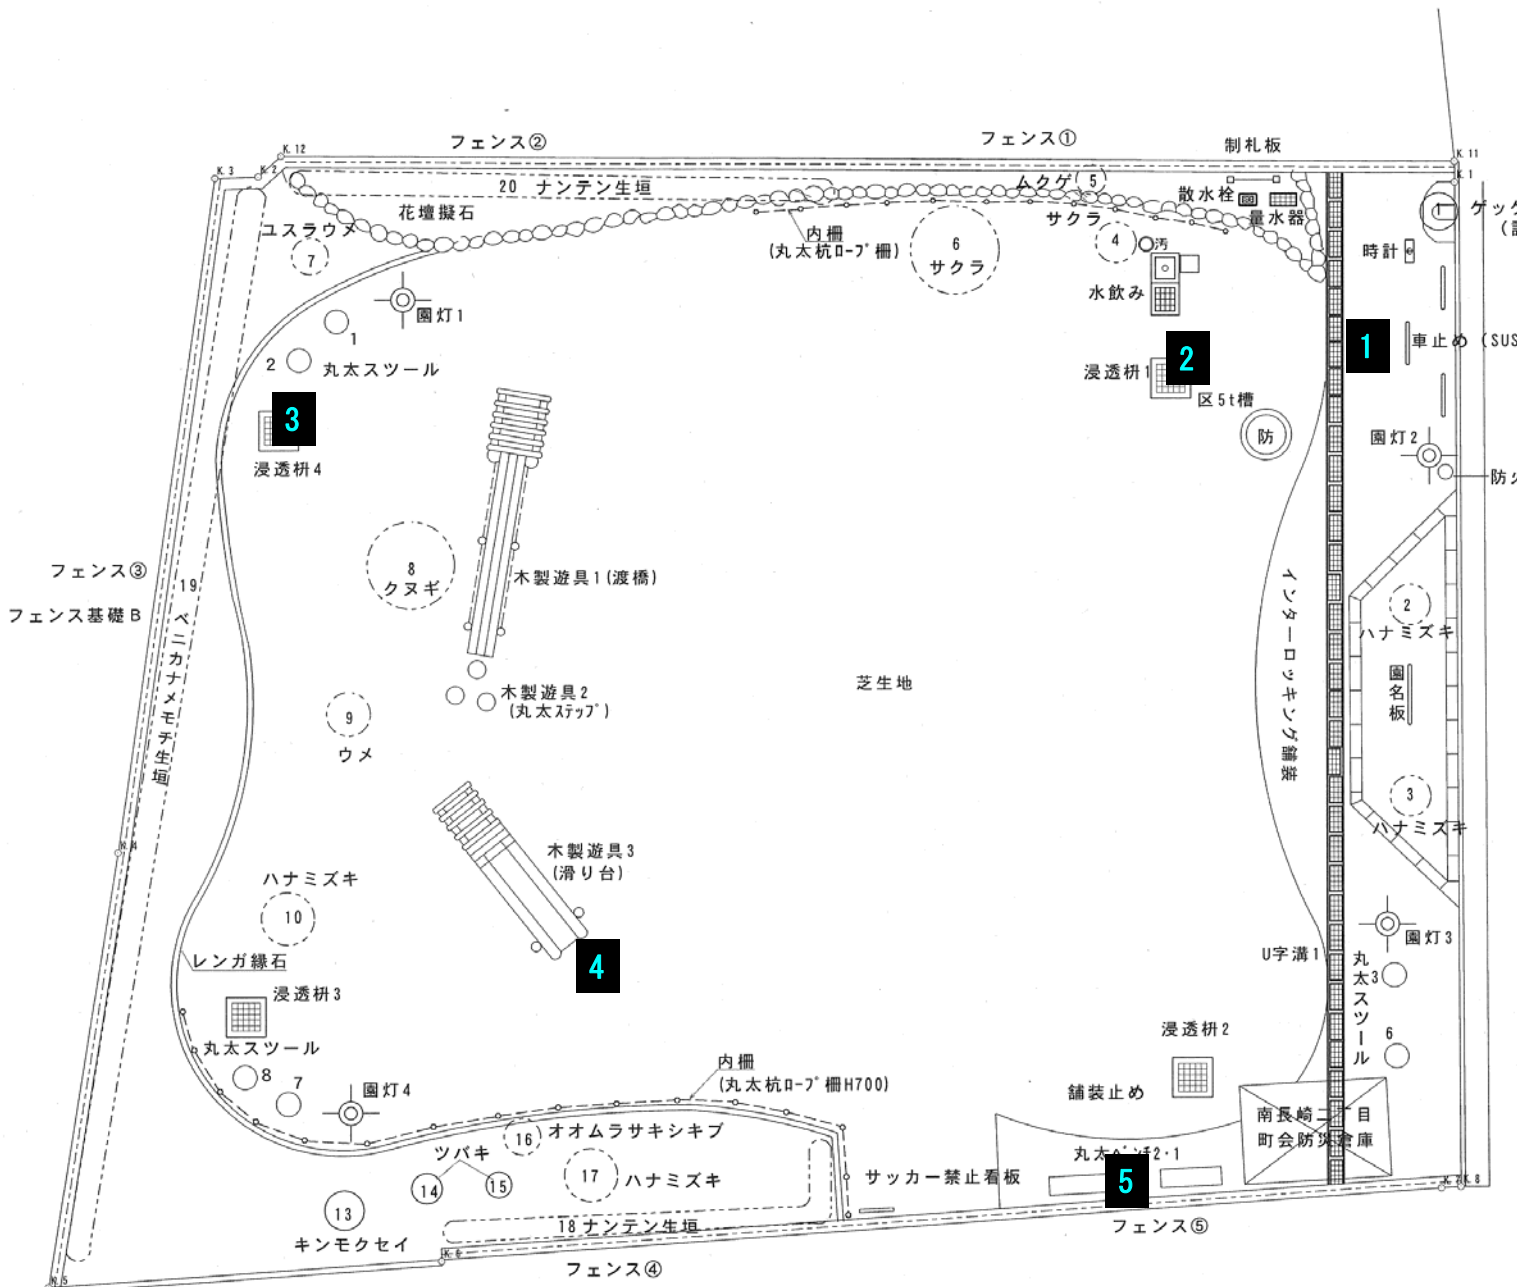

6月4日測定			
南長崎二丁目児童遊園 (南長崎2-2-21)			
測定地点		結果 (μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	出入口	0.12	0.09
2	雨水ます	0.09	0.08
3	雨水ます	0.08	0.08
4	すべり台降り口	0.09	0.09
5	ベンチ前	0.12	0.09