


長崎五丁目児童遊園

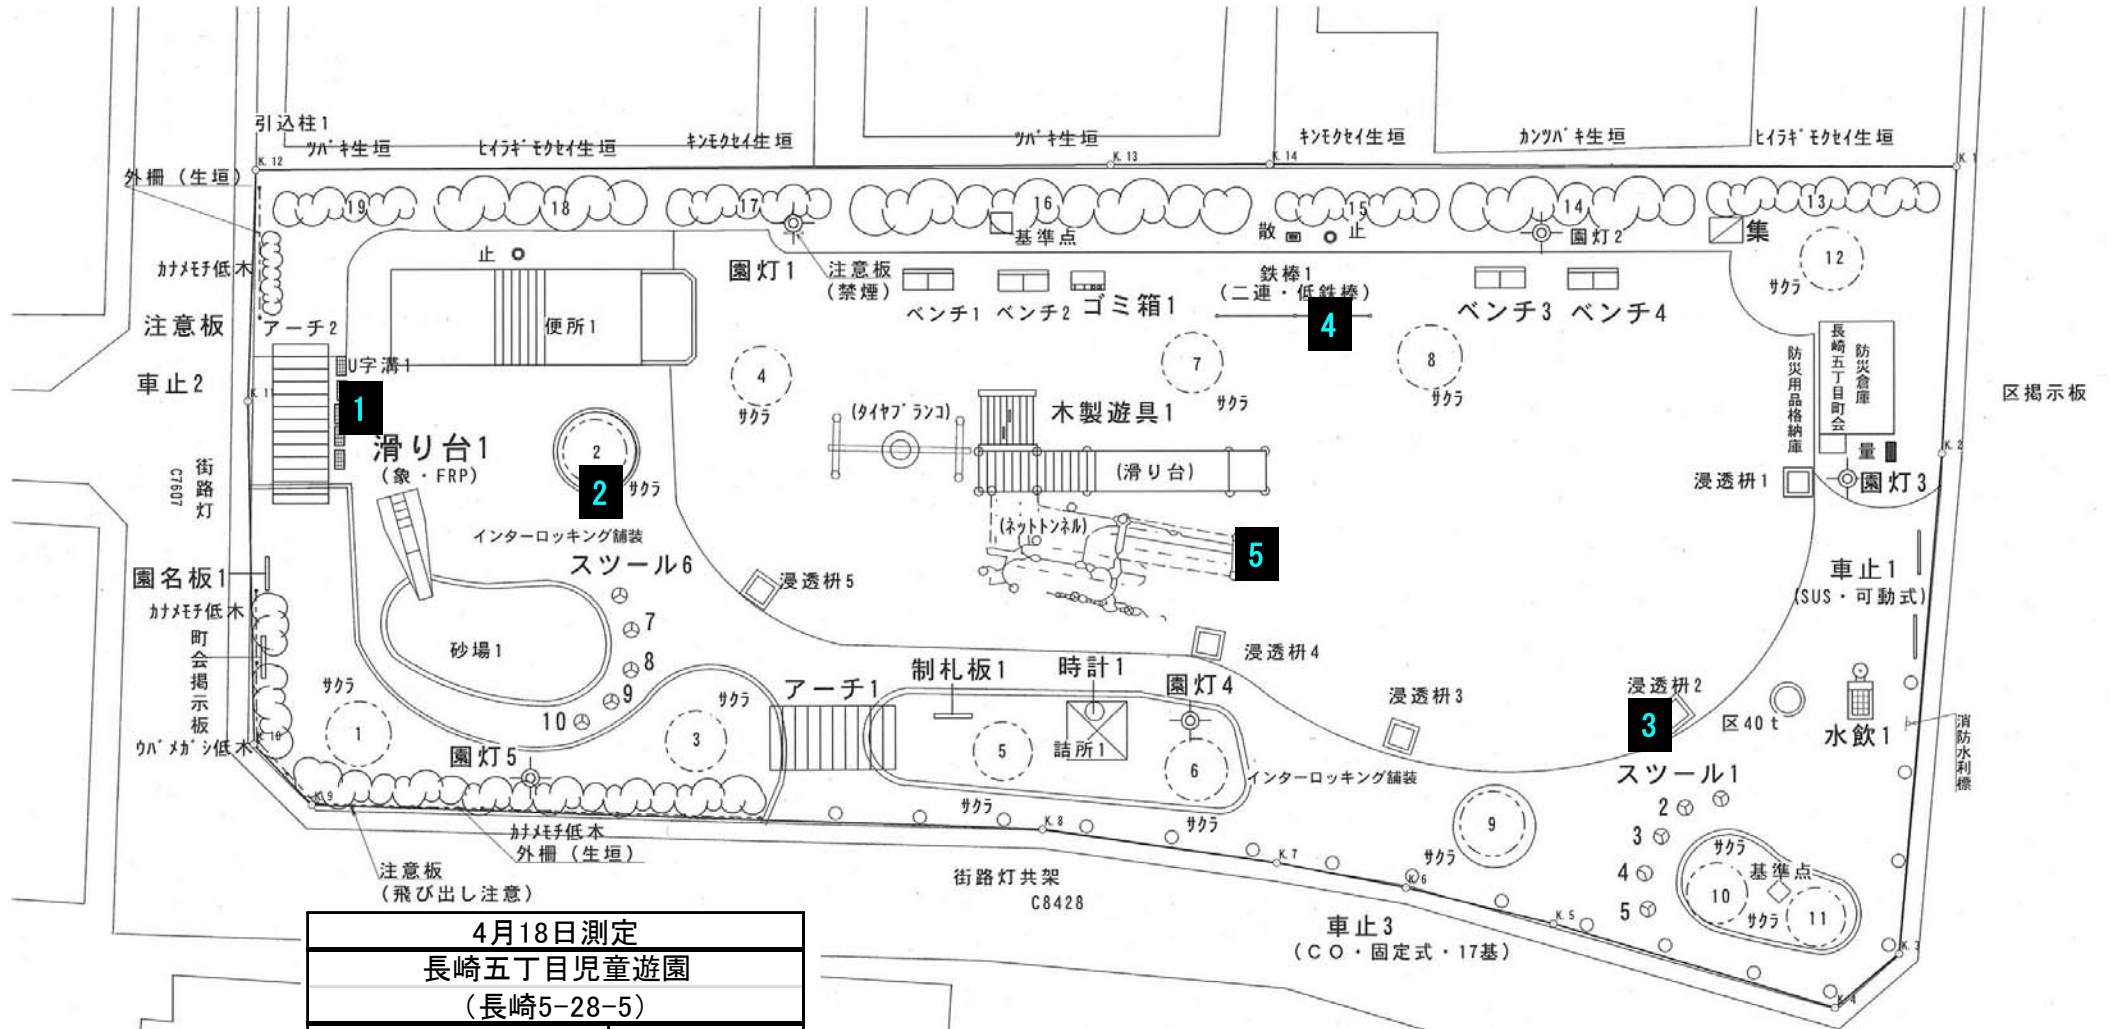

4月18日測定			
長崎五丁目児童遊園			
(長崎5-28-5)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	出入口側溝	0.12	0.08
2	サクラ根元	0.06	0.06
3	雨水ます	0.07	0.05
4	鉄棒下	0.06	0.05
5	すべり台(大)降り口	0.05	0.05