


# 谷端川南緑道

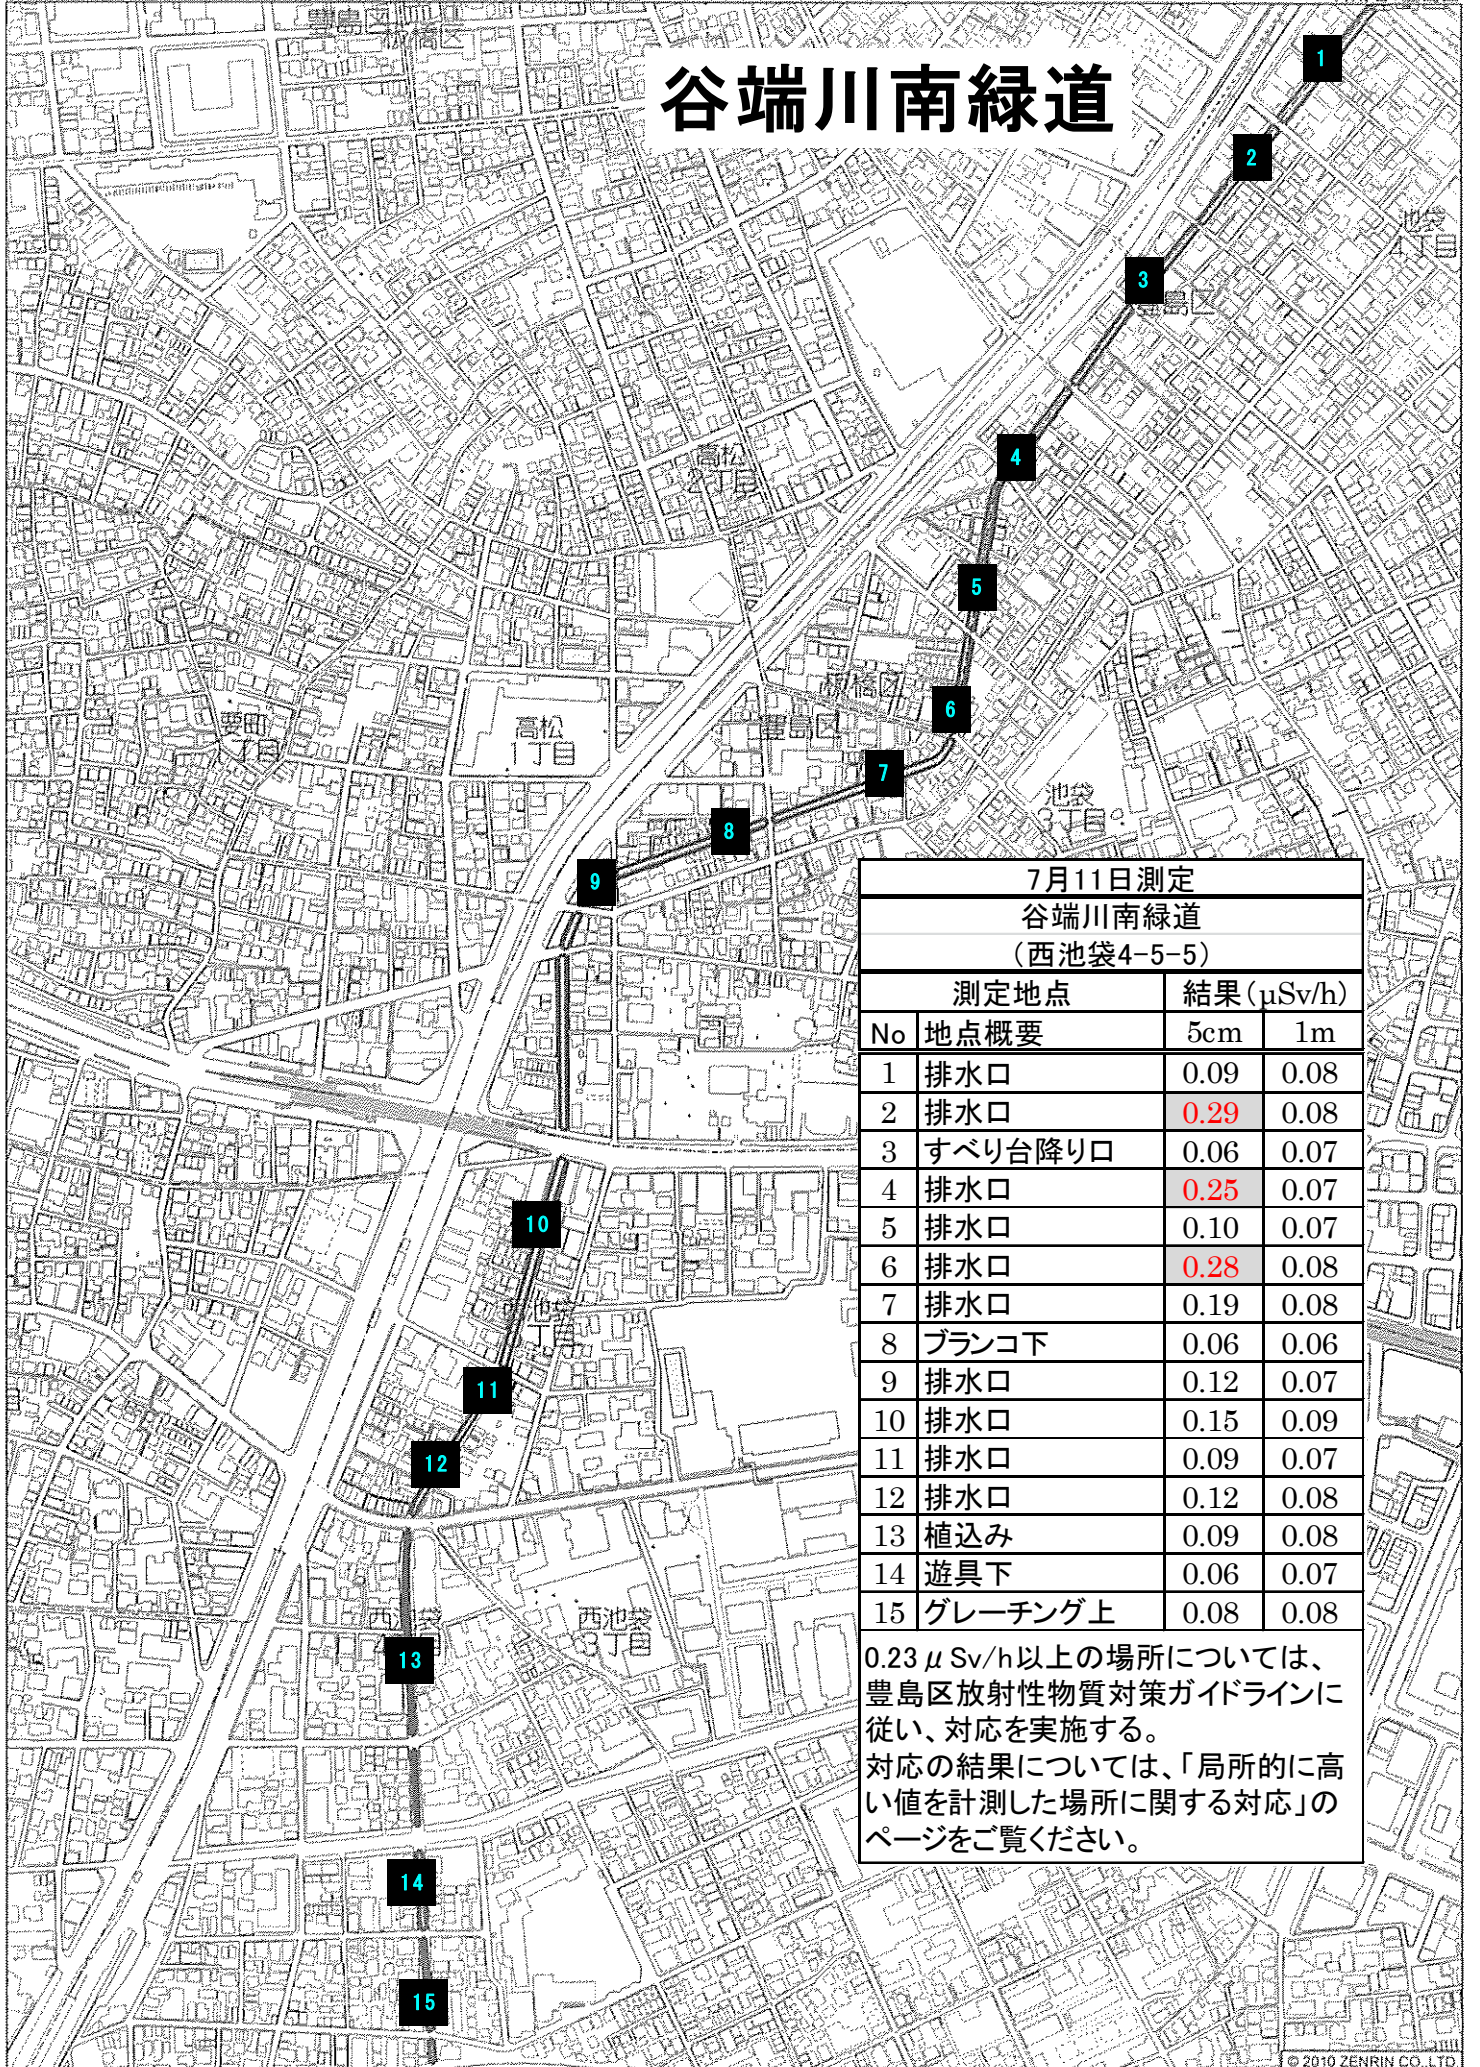

7月11日測定 谷端川南緑道 (西池袋4-5-5)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	排水口	0.09	0.08
2	排水口	0.29	0.08
3	すべり台降り口	0.06	0.07
4	排水口	0.25	0.07
5	排水口	0.10	0.07
6	排水口	0.28	0.08
7	排水口	0.19	0.08
8	ブランコ下	0.06	0.06
9	排水口	0.12	0.07
10	排水口	0.15	0.09
11	排水口	0.09	0.07
12	排水口	0.12	0.08
13	植込み	0.09	0.08
14	遊具下	0.06	0.07
15	グレーチング上	0.08	0.08

0.23 μSv/h以上の場所については、  
豊島区放射性物質対策ガイドラインに  
従い、対応を実施する。  
対応の結果については、「局所的に高  
い値を計測した場所に関する対応」の  
ページをご覧ください。