


雑司が谷一丁目児童遊園

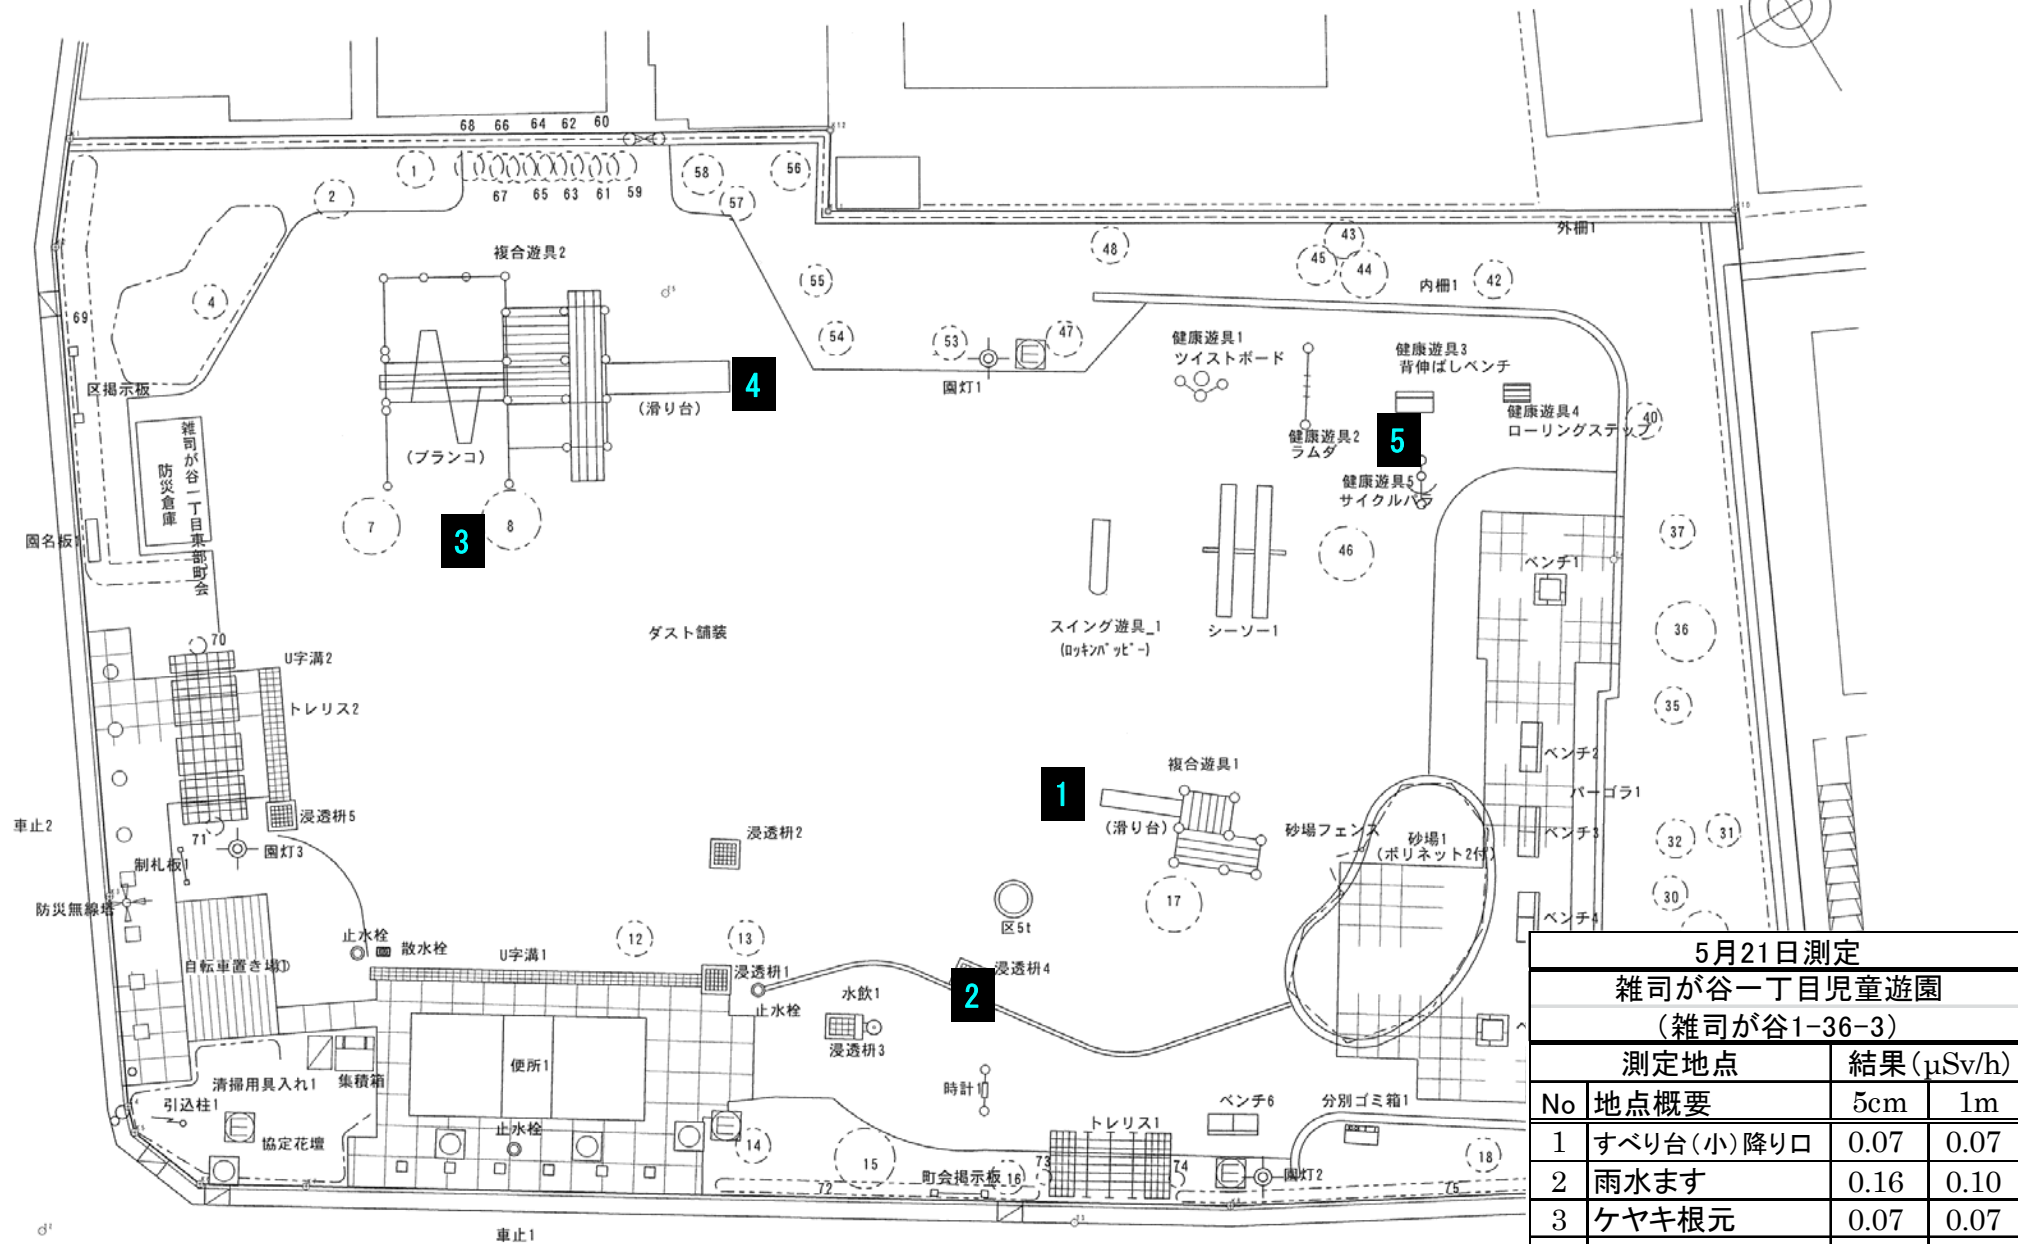

5月21日測定			
雑司が谷一丁目児童遊園 (雑司が谷1-36-3)			
測定地点		結果 (μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	すべり台(小)降り口	0.07	0.07
2	雨水ます	0.16	0.10
3	ケヤキ根元	0.07	0.07
4	すべり台(大)降り口	0.07	0.07
5	ベンチ前	0.10	0.07