


# 東池袋五丁目第2児童遊園

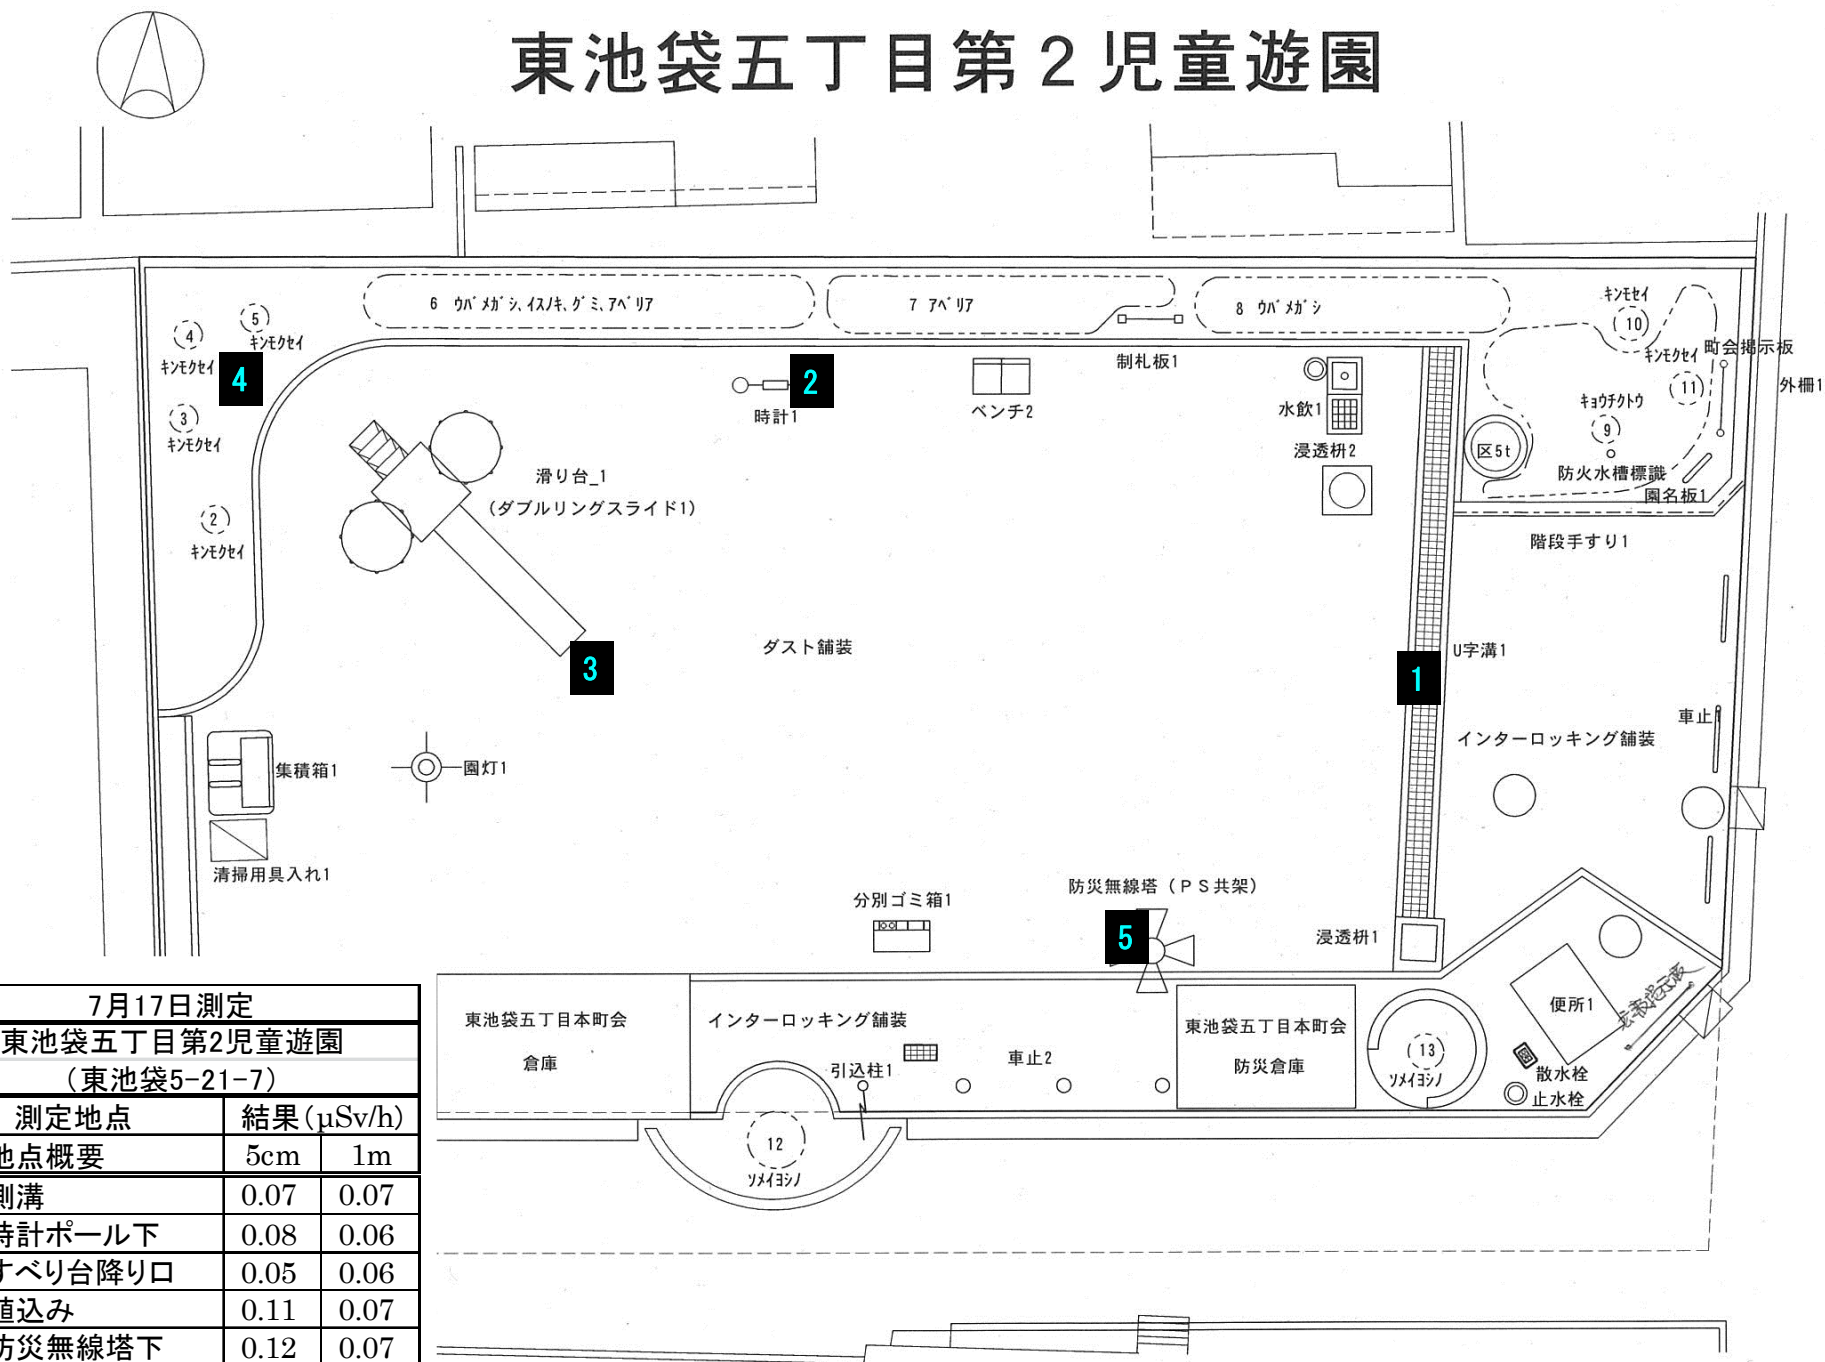

| 7月17日測定      |         |            |      |
|--------------|---------|------------|------|
| 東池袋五丁目第2児童遊園 |         |            |      |
| (東池袋5-21-7)  |         |            |      |
| 測定地点         |         | 結果 (μSv/h) |      |
| No           | 地点概要    | 5cm        | 1m   |
| 1            | 側溝      | 0.07       | 0.07 |
| 2            | 時計ポール下  | 0.08       | 0.06 |
| 3            | すべり台降り口 | 0.05       | 0.06 |
| 4            | 植込み     | 0.11       | 0.07 |
| 5            | 防災無線塔下  | 0.12       | 0.07 |