


駒込六丁目児童遊園

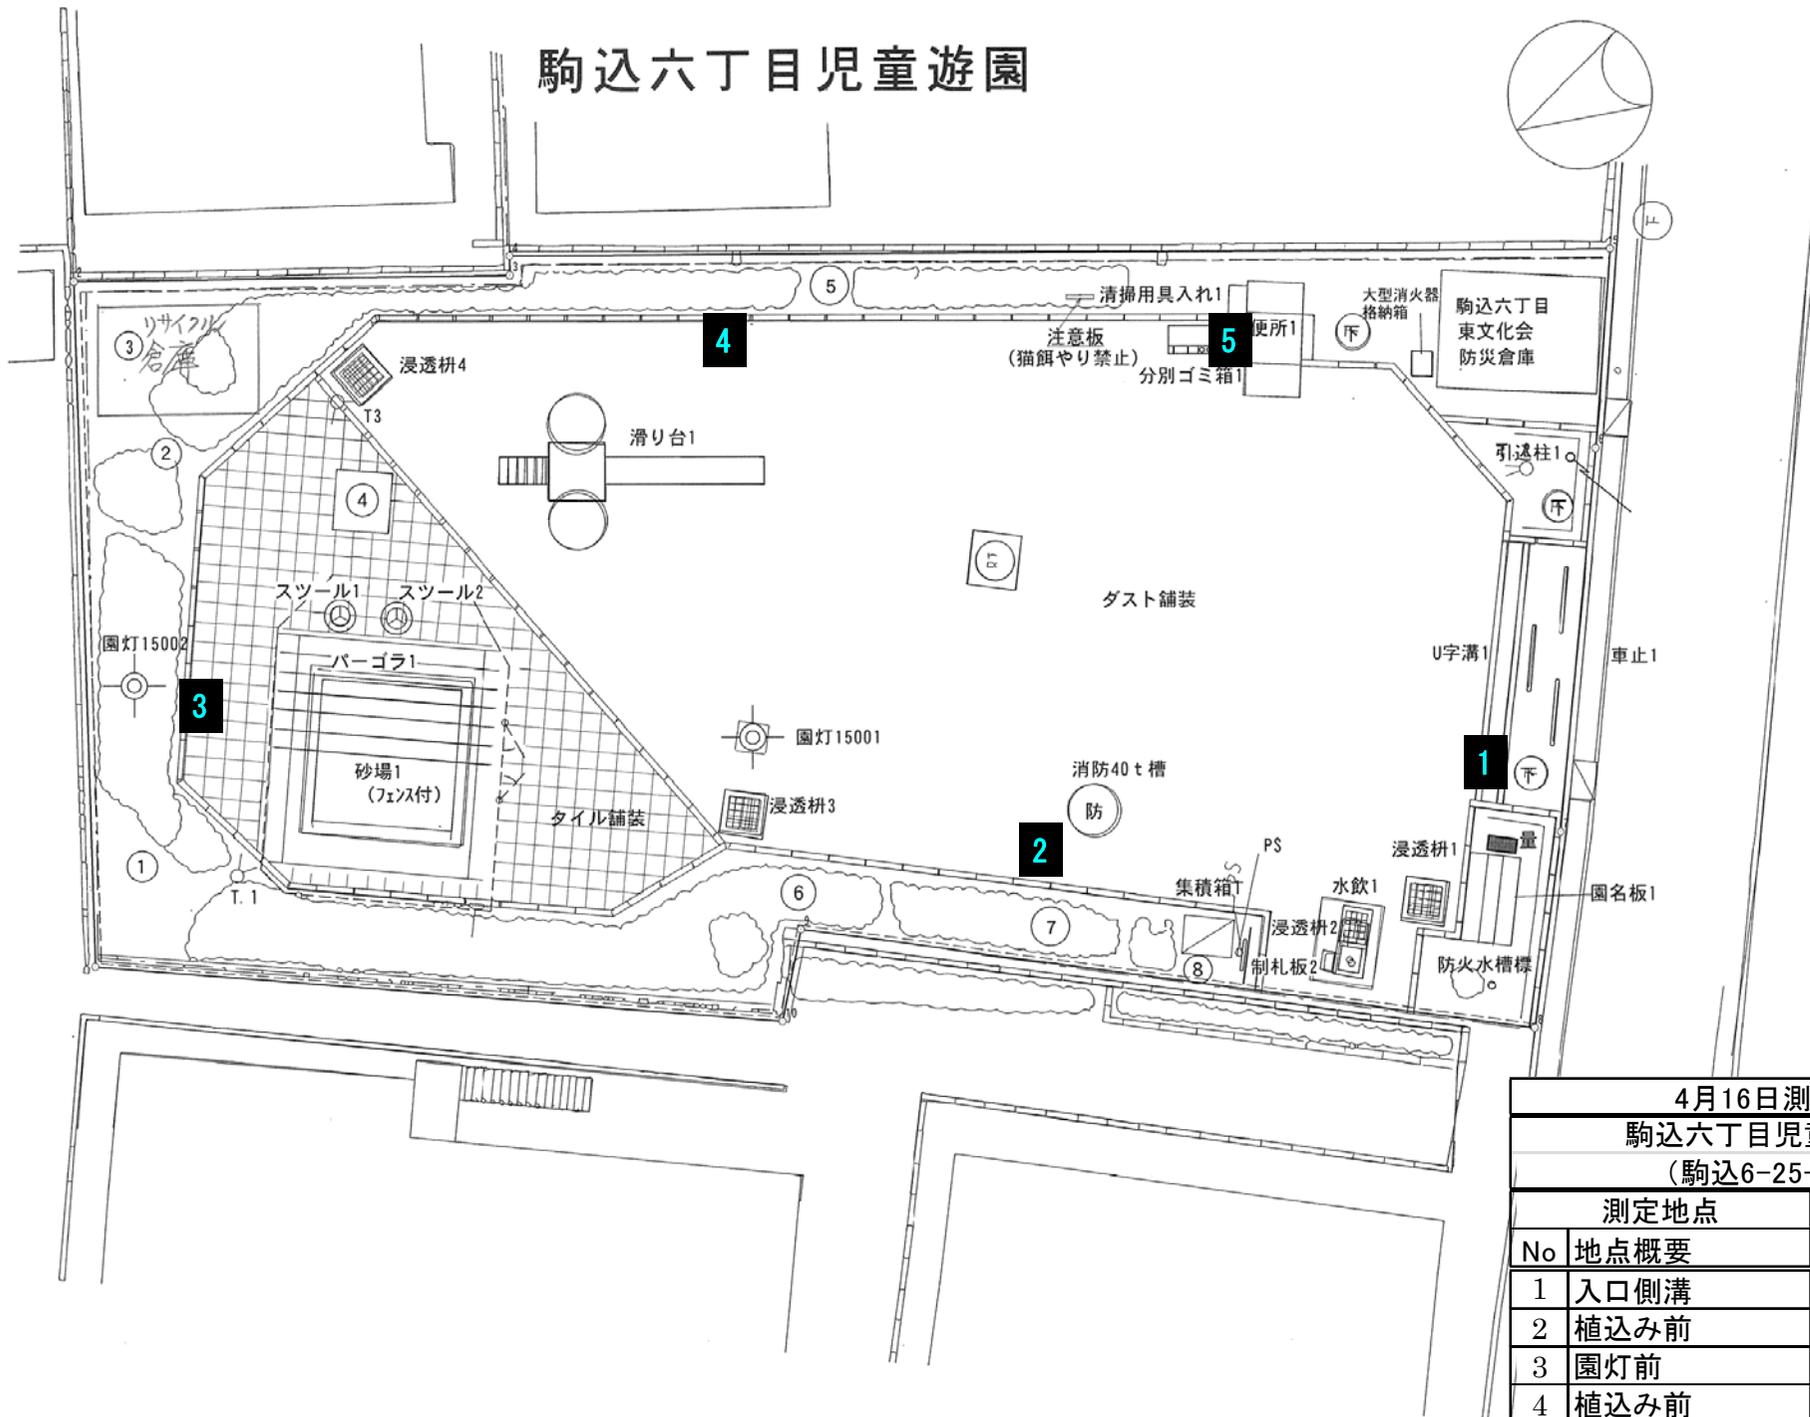

4月16日測定			
駒込六丁目児童遊園			
(駒込6-25-2)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	入口側溝	0.11	0.09
2	植込み前	0.16	0.09
3	園灯前	0.11	0.09
4	植込み前	0.13	0.09
5	ゴミ箱横	0.16	0.09