


# 南池袋一丁目児童遊園

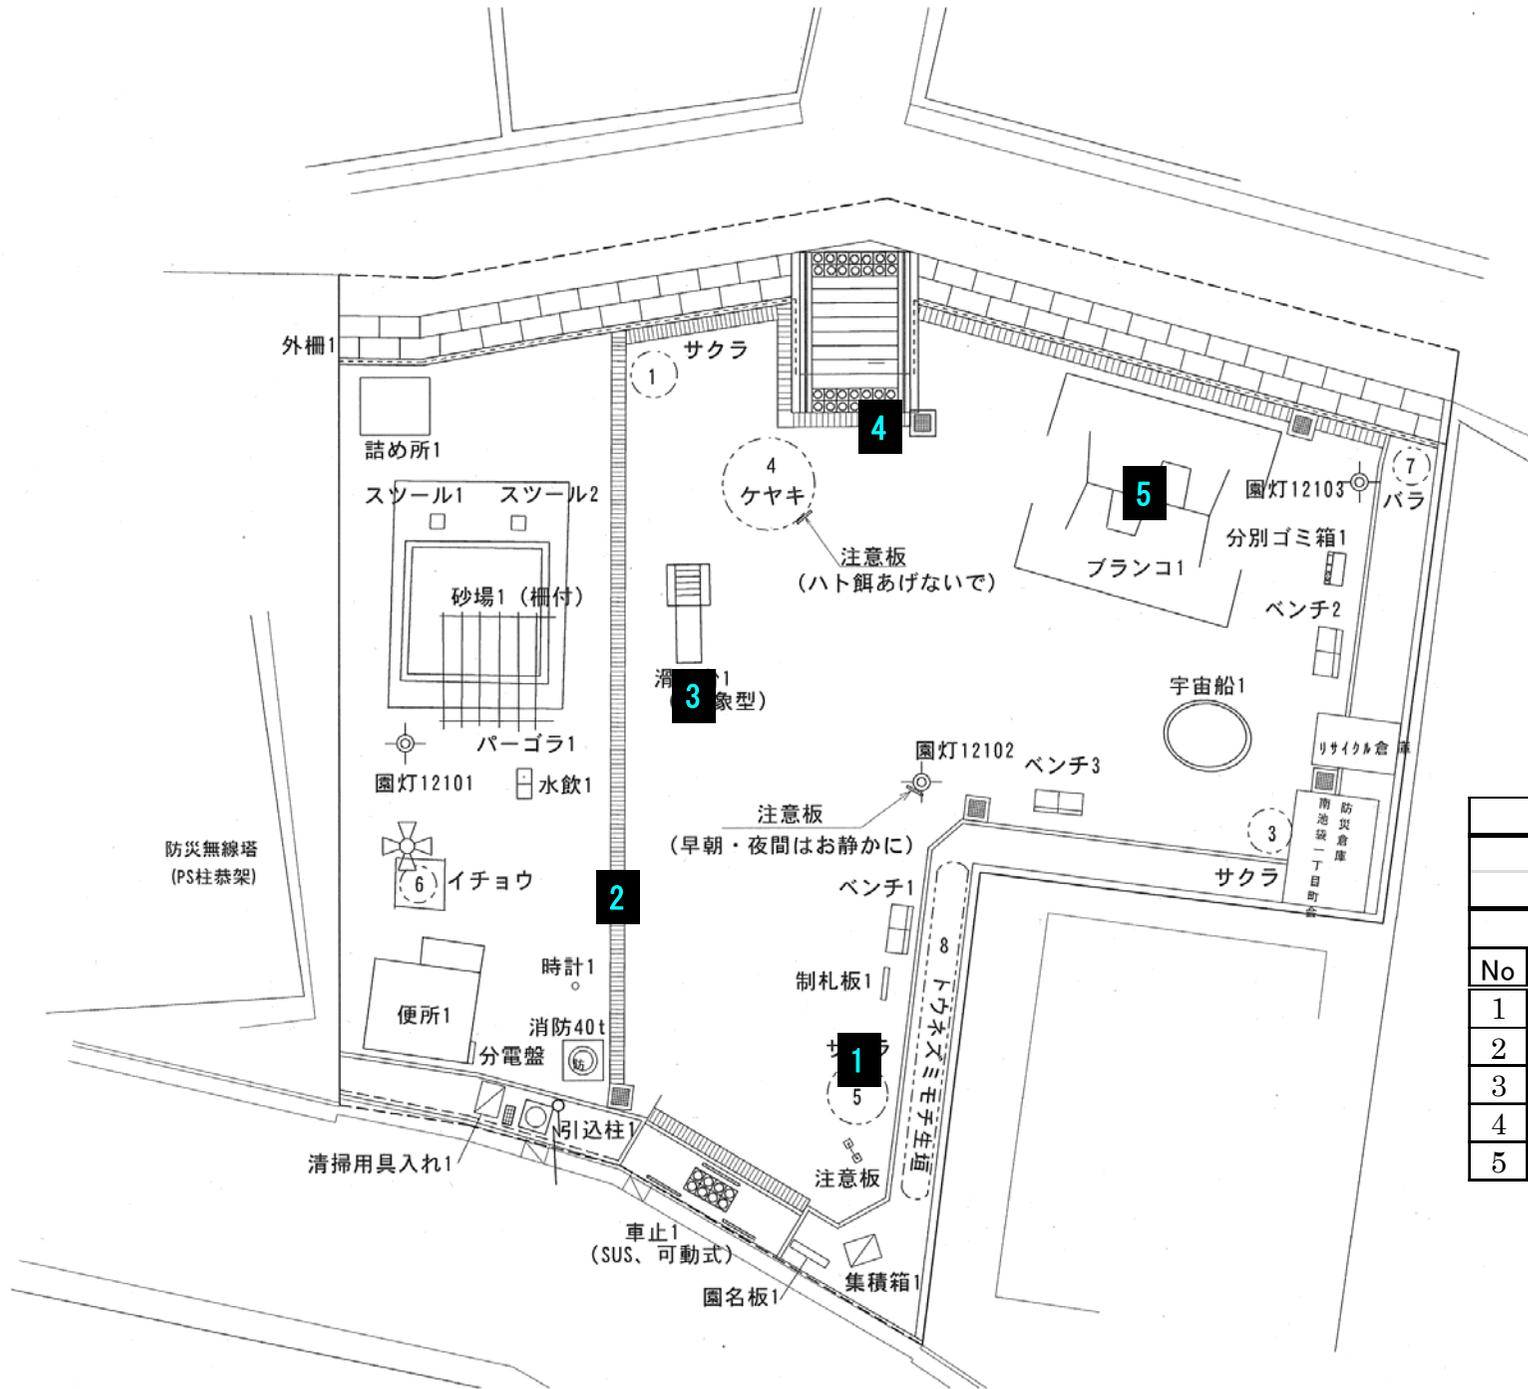

5月23日測定			
南池袋一丁目児童遊園			
(南池袋1-4-3)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	出入口サクラ根元	0.06	0.05
2	時計脇側溝	0.09	0.08
3	すべり台降り口	0.06	0.07
4	出入口側溝	0.11	0.08
5	ブランコ下	0.08	0.07