


# 長崎六丁目さつき児童遊園

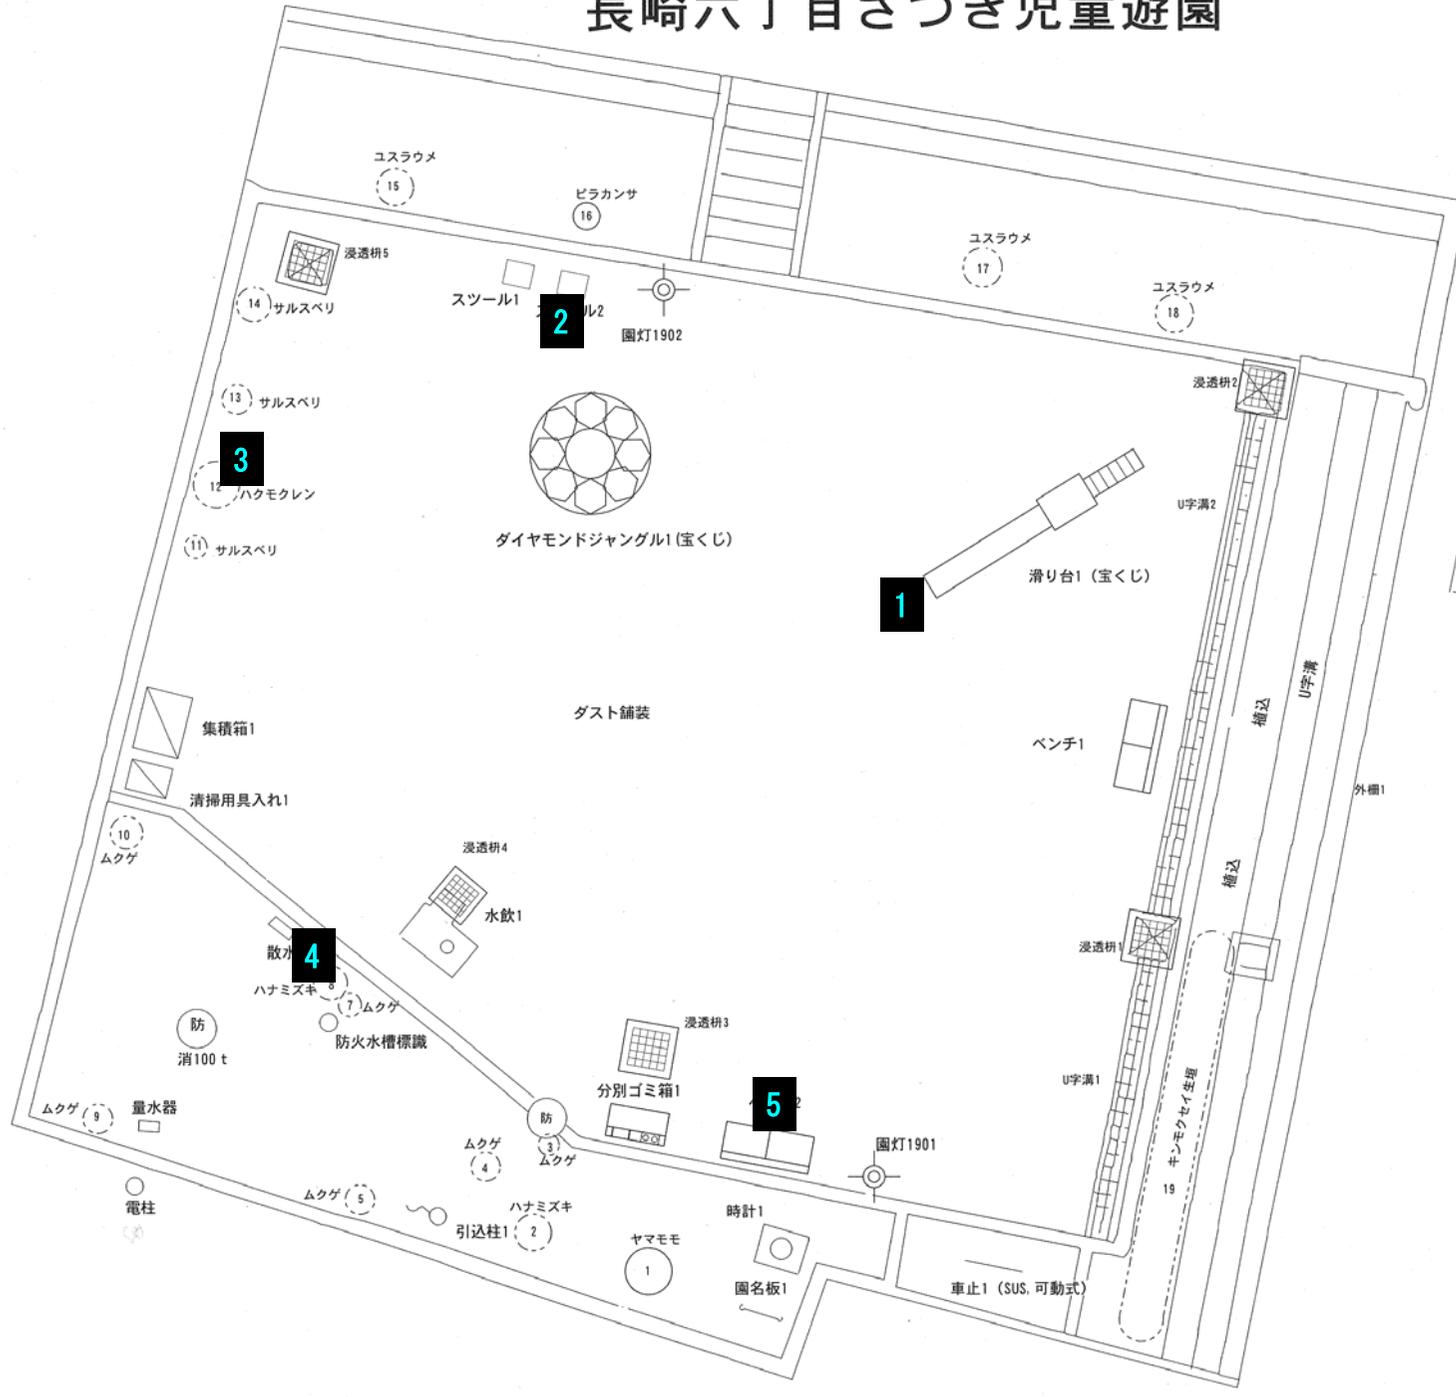

4月18日測定			
長崎六丁目さつき児童遊園 (長崎6-4-8)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	すべり台降り口	0.07	0.06
2	ベンチ下	0.07	0.06
3	ハクモクレン根元	0.07	0.06
4	植込み	0.11	0.09
5	ベンチ下	0.11	0.07