


巢鴨四丁目折戸児童遊園

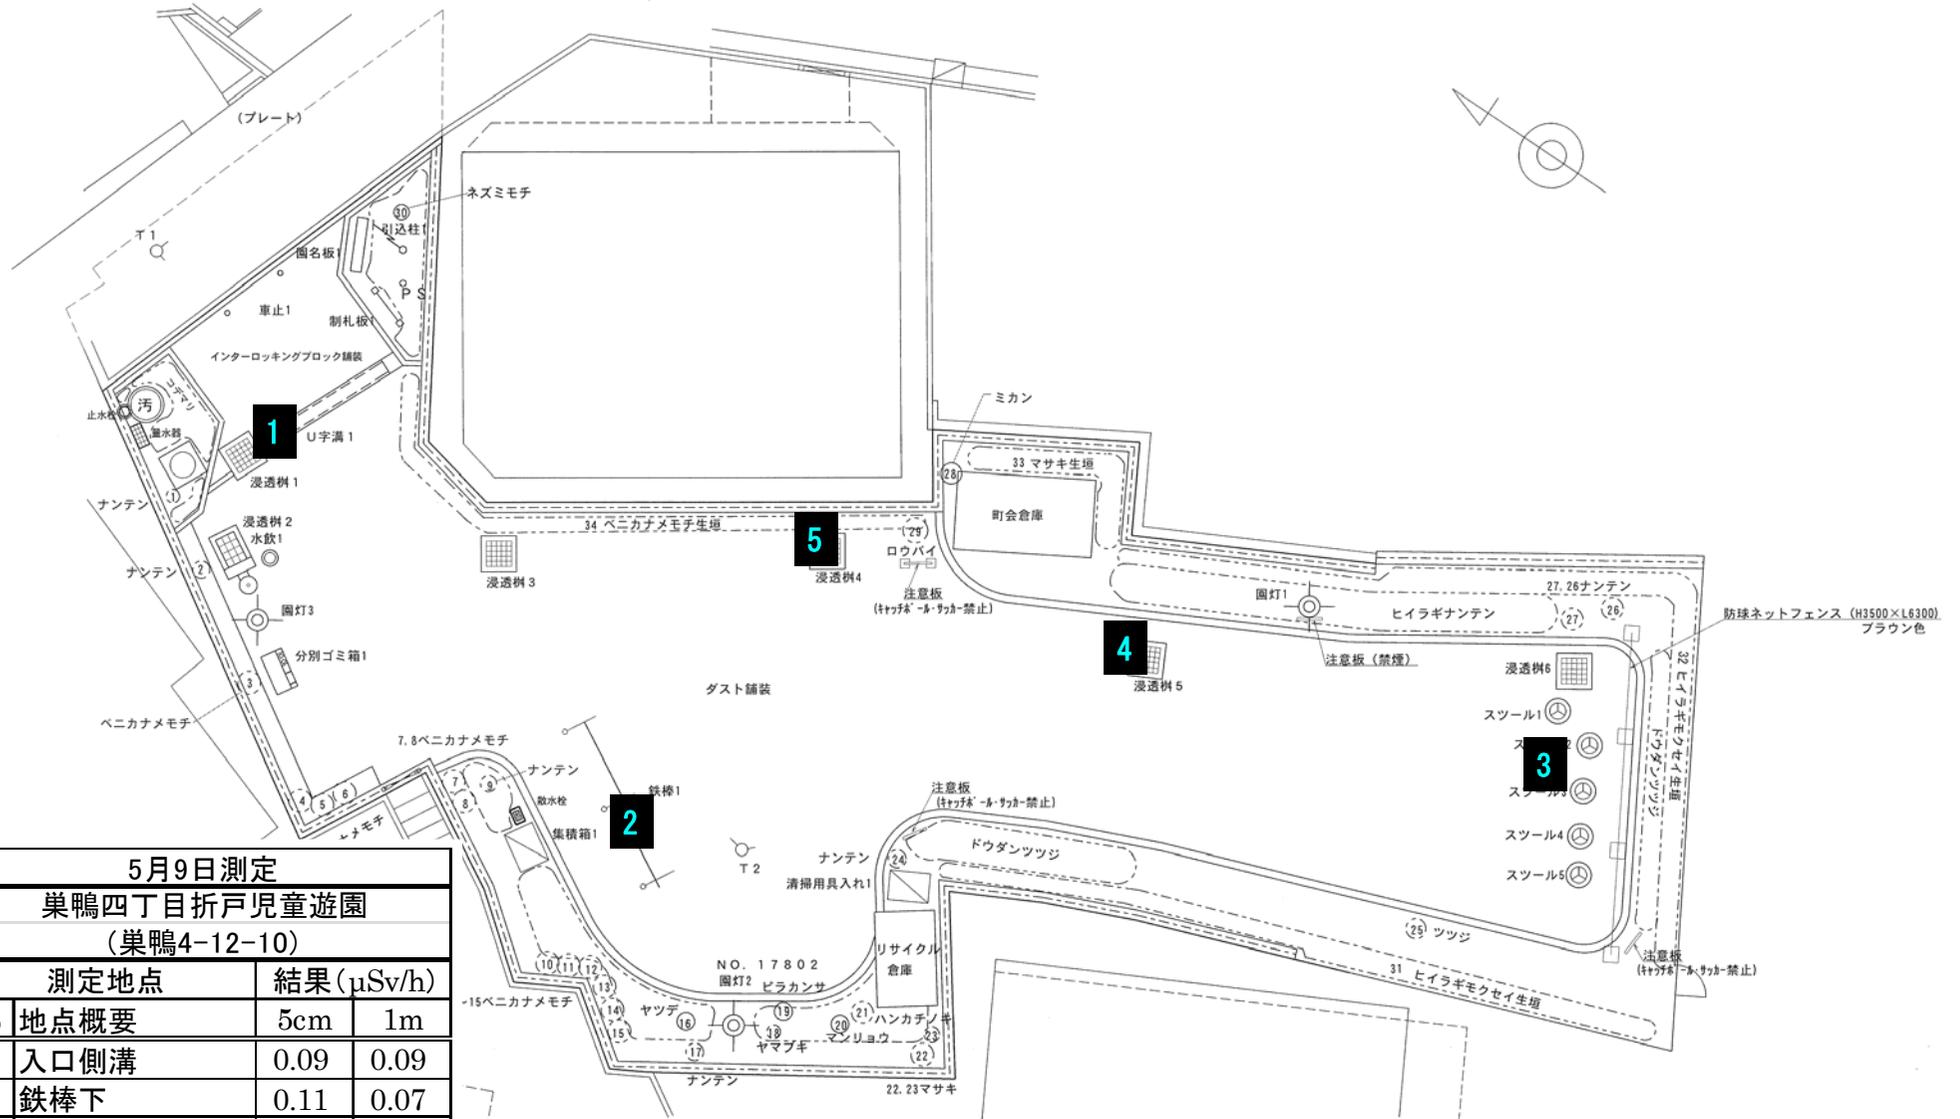

5月9日測定			
巢鴨四丁目折戸児童遊園 (巢鴨4-12-10)			
測定地点		結果(μSv/h)	
No	地点概要	5cm	1m
1	入口側溝	0.09	0.09
2	鉄棒下	0.11	0.07
3	丸イス脇	0.11	0.08
4	雨水ます	0.09	0.08
5	雨水ます	0.09	0.07