

豊島区からのお知らせ

① 「椎名町駅前すずらん通り商店街」の消火器の設置状況を改善しました！

第22回協議会のまち歩きにて、長崎1丁目のすずらん通り商店街に設置されている消火器に対して、「扉を開閉できないものや、目立たないものがある」という意見をいただきました。ご意見を受け、区では設置状況を改善いたしました。（右写真を参照）



改善前



改善後

② 豊島区 HP からまちづくりニュースのバックナンバーをご覧ください！

区のホームページにて、過去に発行したまちづくりニュースをバックナンバーとして掲載しています。また、補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区におけるまちづくりの取り組みについてもご確認ください。下記二次元コードよりぜひご覧ください。



長崎1・2・3丁目地区
まちづくり協議会ニュー
スバックナンバーを掲載



補助26・172号線沿道
長崎・南長崎・千早地区の
まちづくりの取り組みを
掲載

③ 不燃化特区の助成制度が終了します！

現在、補助172号線沿道地区の不燃化を促進するために、区では老朽建築物の建替えや除却に要する費用の一部を助成しています。この助成金を受け取るためには、令和7年12月26日までに工事完了と助成金交付申請書の提出が必要です。

また、老朽建築物を取り壊す前に区に申請し、承認を受ける必要があります。

ご検討中の方は、お早めに下記にお問い合わせください。

問合せ先 豊島区地域まちづくり課 【電話】03-3981-1464

発行：長崎1・2・3丁目地区まちづくり協議会

問合せ先：豊島区 都市整備部 地域まちづくり課

【e-mail】A0050025@city.toshima.lg.jp

【電話】03-3981-3449（直通） 【FAX】03-3980-5135

編集協力：株式会社地域計画連合

【電話】03-5974-2021 【FAX】03-5974-5770

【e-mail】rpi-nagasaki@rpi-h.co.jp

長崎1・2・3丁目地区 まちづくり協議会ニュース 第11号

令和7年3月発行

発行：長崎1・2・3丁目地区まちづくり協議会

第21回、第22回まちづくり協議会を開催しました

長崎1・2・3丁目地区まちづくり協議会では、令和6年10月1日に第21回まちづくり協議会、令和6年11月30日に第22回まちづくり協議会を開催しました。

第21回、第22回ともに17名（協議会員とオブザーバー含む）の方にご参加いただきました。

各回の協議会内容については、下記及び中面をご覧ください。

これまでの取り組みと今年度の活動

平成31年に豊島区長へ提出した『まちづくり提言書』の「【提言3】安全・安心のまち」をテーマに、地域の課題や資源を把握する活動として、令和5年度は補助172号沿道のまち歩き、令和6年度は沿道以外の町丁目ごとのまち歩きを実施しました。

第20回（令和5年度）：補助172号線沿道のまち歩きの実施

第21回協議会

町丁目ごとに分かれ、図面を見ながら地域の課題・資源について意見交換を行いました。



第22回協議会

第21回でいただいたご意見を踏まえ、実際に町丁目ごとにまち歩きを行い、意見・感想を共有しました。



今後：補助172号線沿道及び、町丁目ごとのまち歩きで把握した地区の現況を踏まえ、まちのルール検討等の「安全・安心のまち」に向けた活動を進めていきます。


まちづくり協議会での取り組み内容とお意見

第22回協議会で行ったまち歩きについて、当日のご意見や、まち歩きのルートについてご紹介します。

まち歩きルートは第21回協議会での意見交換を踏まえて決定しました。当日の意見は、課題を⚠、魅力(資源)を👍で掲載しています。

- 1丁目まち歩きルート
- 2丁目まち歩きルート
- 3丁目まち歩きルート

- 補助172号線
- 町丁目境
- 私道
- 区有通路

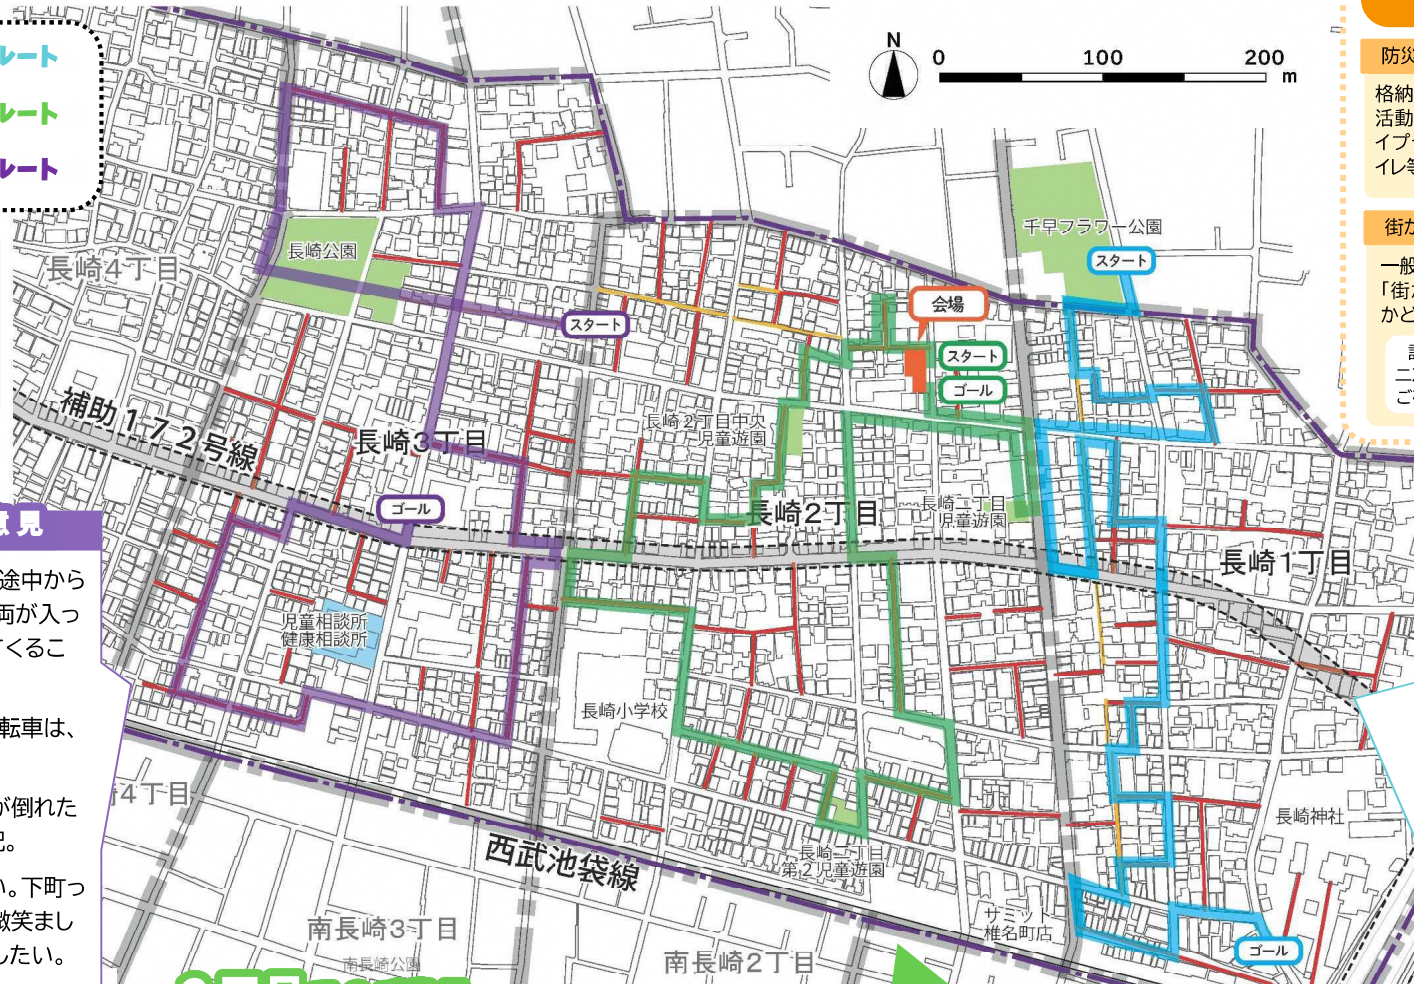

3丁目でのご意見

- ⚠ 入口部分の幅員は広いが途中から狭くなる私道に大型の車両が入ってきて、途中で引き返してくることがよくある。
- ⚠ 私道上の所有者不明の自転車は、区も撤去できない。
- ⚠ 特に狭い道路の場合、塀が倒れたらどうなるのかが、心配。
- 👍 区有通路は、歩いて楽しい。下町っぽくて住む人にとっては微笑ましく懐かしい空間を大事にしたい。
- 👍 長崎公園の紅葉はすばらしい。
- 👍 長崎公園のマンホールトイレの使い方を周知し、鍵の管理者を明確にするなどしながら、使いこなしていきたい。



2丁目でのご意見

- ⚠ 全体的にまだ道路が狭く、幅員4m未満の道路が多い。街路灯や電柱があると緊急車両が入りづらい。
- ⚠ 突き当りが行き止まりとなっている道路が多い。
- ⚠ 最近は近所付き合いが少なくなっており、災害時に近隣で助け合う「共助」を考えると、防災面ではマイナスである。個人間だけでなく、町会が交流の間を取り持つことも大切だろう。
- 👍 「アトリエ村(さくらが丘パルテノン跡)」に感動した。今一度、価値を見直すことも必要かもしれない。
- 👍 昔に比べると建替えが進み、火災に強くなっていると感じた。



地区内にある防災資器材とは？

防災資機材格納庫

格納庫の中には、初期消火活動に使用するスタンドパイプや可搬ポンプ、簡易トイレ等が入っている。



街かど消火栓・街かどハリアー

一般の方でも使用でき、固定式の「街かど消火栓」と、移動式の「街かどハリアー」の2タイプがある。

設置場所等は二次元コードよりご確認ください。



1丁目でのご意見

- ⚠ 消火器の中には、扉を開閉できないものや、目立たないものがあるため改善した方がよい。(裏面参照)
- ⚠ AED の表示は外から見える場所にあるとよいが、24 時間出入りできない場所では表示したくない可能性もあるだろう。
- ⚠ 高い場所に置かれた植木は、夜に災害が起きた場合に危険だと思う。
- 👍 道路や住宅の塀など、まちの中に消火器があつてよい。
- 👍 普段通り過ぎてしまう場所を注意してみると、いろいろ勉強になった。

